

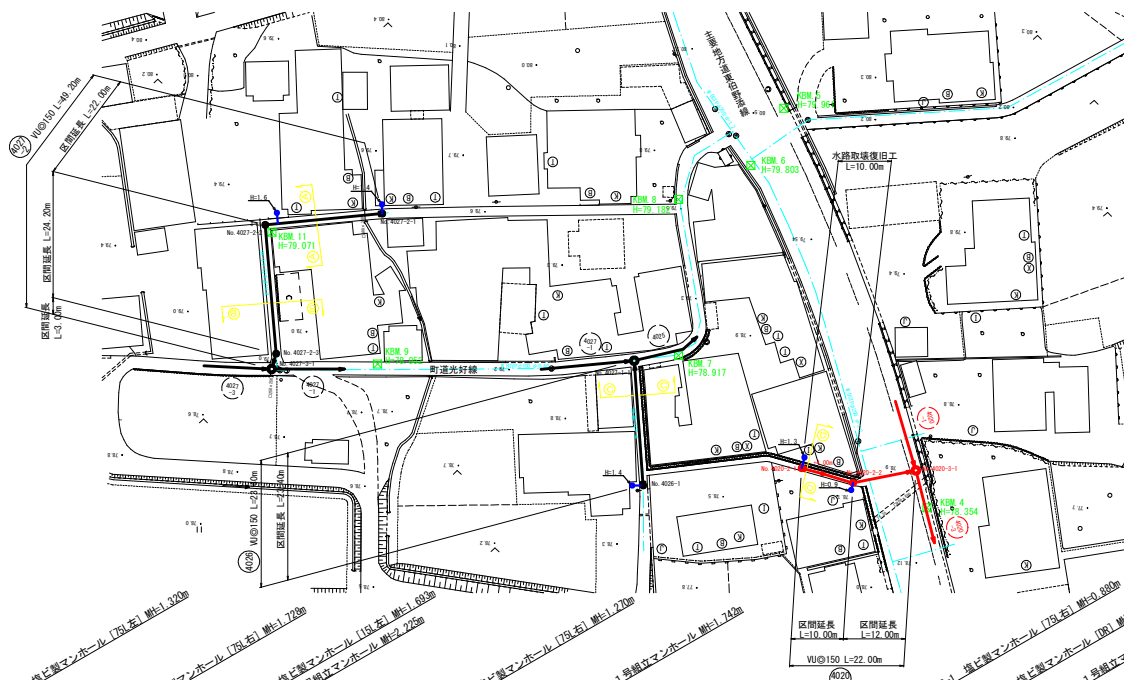


平面図  
S=1:500


凡 例	
	実施路線
	計画路線
	既設路線
	塩ビ製小型マンホール
	レジン製小型マンホール
	構内埋立マンホール
	0号組立マンホール
	1号組立マンホール
	副管付マンホール
	マンホールポンプ
	汚水樹 (標準・塩ビ製)
	汚水樹 (標準・防護ハット)
	汚水樹 (ドロップ・塩ビ製)
	汚水樹 (ドロップ・防護ハット)
	水送管
	N T ケーブル
	中電ケーブル

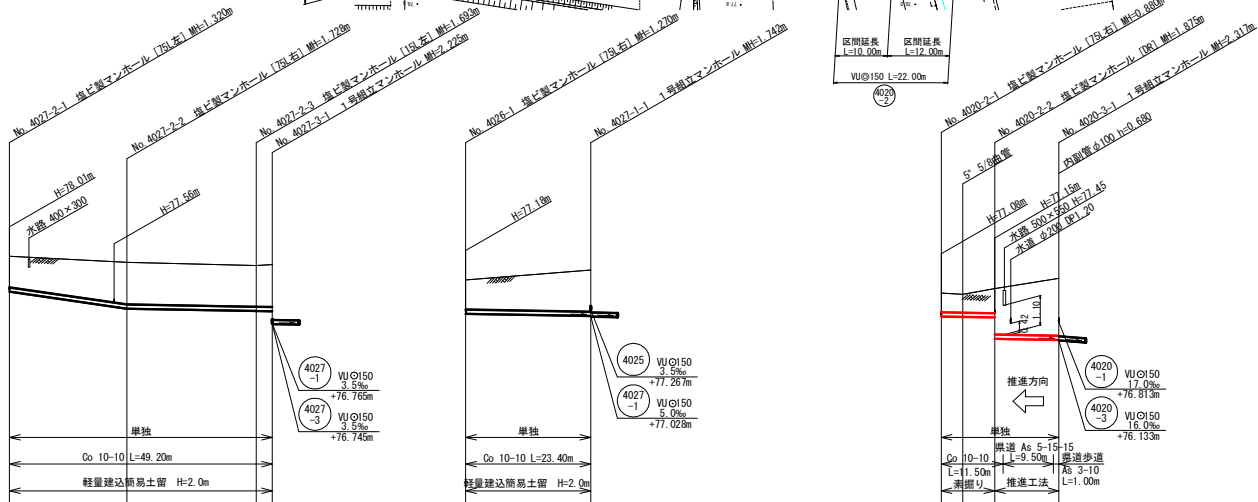

縦断面図  
V=1:100  
H=1:500



標準断面図  
S=1:100



施工時の注意点

- ・汚水樹設置位置は、施工前に再度確認すること。
- ・地下埋設物は、写真・資料・現地での立地を踏まえ、平面図に記入しているが、不明の箇所について既設、移設等を行うこと。
- ・コンクリート舗装の復旧方法については、施工前に発注者と協議を行うこと。
- ・施工時の車両通行は、片側交互通行を基本とするが通行止めが必要な場合は地区内に周知すること。
- ・家屋及び外壁に近接する箇所は、掘削時など十分留意すること。
- ・推進工法については、施工時における周辺の地質状況を把握の上、必要に応じて設計変更を行うこと。
- ・4020-2路線については、掘削時における周辺の地質状況を把握の上、必要に応じて設計変更を行うこと。

位置図  
S=1:5,000



管 番 号	4027-2			4026	4020-2		
管 径 (mm)	VUφ150			VUφ150	VUφ150		
勾 配 (%)	29.0			3.5	3.5		
延 長 (m)	22.00	24.20	0.00	23.40	4.00	6.00	12.00
地 盤 高 (m)	-2.2			-1.1	-2.2		
土 被 り (m)	1.16			1.11	2.14		
計画管底高 (m)	-2.2			-1.1	-2.2		
掘 削 深 (m)	1.43			1.30	1.18		
追加距離 (m)	0.00			0.00	0.00		
単 距 離 (m)	0.00			0.00	0.00		
測 点	4027-2-1			4026-1	4020-2-1		

位 置	等 浦 町 大 字 光 好		
工 事 名	公共下光好地区（32-2区）工事		
図 名	平面図、縦断面図、標準断面図、位置図		
単 位	m	縮 尺	図 示
4 葉 中 / 3			
令和 2 年度 施行		等 浦 町	