



(本設)配管平面図  
S=1:500

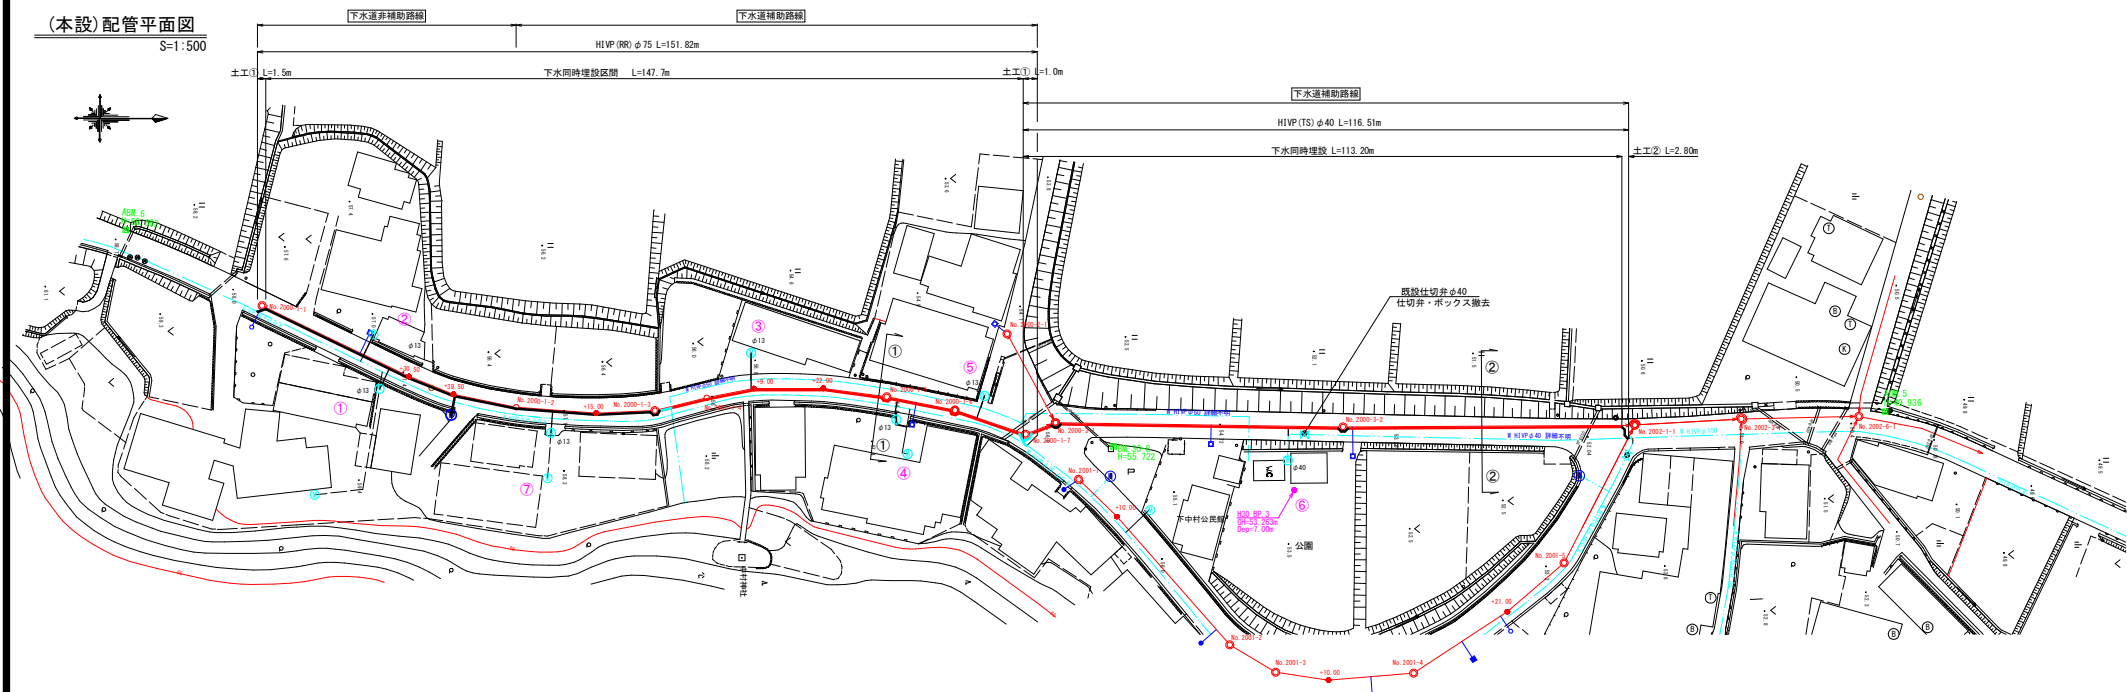

標準断面図  
S=1:100




注 記

- 管延長の配管寸法は平面長を示し、( ) 書き寸法は管実長を示す。
- 下水道工事と調整を行い、施工のこと。
- 現場状況に応じ責任者の指示を仰ぎ、失敗を考慮する。
- 地下構造物、埋設物及び既設管には十分注意して施工のこと。
- 下水道管との離隔は、管外で30cm程度とする。
- 既設下水道管の埋設位置、埋設深は不明なため、施工時あった場合はその部分を撤去すること。

凡 例

- 形状 (離脱金具付)
- HVP (RR) 用離脱防止金具
- TS継手


位置図  
S=1:5,000




町道立子大間線

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 位 置          | 鳥取県 東伯郡 琴浦町                |
| 大字           | 中村地内                       |
| 工 事 名        | 上水道配水管布設工事<br>(中村地区R2-2工区) |
| 図 名          | (本設)配管平面図・標準断面図            |
| 単 位          | M・mm 縮 尺 図示                |
| 8 葉 中 ノ 1    |                            |
| 令和 2 年 度 施 行 | 琴 浦 町                      |


(本設) 配管詳細図  
S-NON




A部詳細図  
S-NON



B, C部詳細図  
S-NON




D部詳細図  
S-NON



|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 町道立子大筋線          |                             |
| 位置               | 鳥取県 東伯郡 琴浦町                 |
| 大字               | 中村地内                        |
| 工事名              | 上水道配水管布設替工事<br>(中村地区R2-2工区) |
| 図名               | (本設) 配管詳細図 (1/2)            |
| 単位               | M・mm 縮尺 NON                 |
| 8 葉 中 / 2        |                             |
| 令和 2 年度 施行 琴 浦 町 |                             |


(本設)配管詳細図

S=NON




E部詳細

NO SCALE




F部詳細

NO SCALE



止水栓詳細図

NO SCALE



町道立子大熊線

|                    |                             |     |     |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|
| 位 置                | 鳥取県 東伯郡 琴浦町                 |     |     |
|                    | 大字 中村地内                     |     |     |
| 工 事 名              | 上水道配水管布設替工事<br>(中村地区R2-2工区) |     |     |
| 図 名                | (本設)配管詳細図(2/2)              |     |     |
| 単 位                | M・mm                        | 縮 尺 | NON |
| 8 葉 中 ノ 3          |                             |     |     |
| 令和 2 年 度 施 行 琴 浦 町 |                             |     |     |

[下中村]

(水道单独) 給水戸数 一戸


| 番号 | 名 称   | ノード係<br>(概数) | ノード | H1VP |      |      | VP用<br>計ノ水分水栓 |     | 伸縮可とう継手<br>分止水栓用 | H1ノット |     |     | H1H14' |     |             | H1Fノ-1'      |             | H1Fノ7'7" |           | H1VPコゴン<br>(3'4'ノット付) | サヤ管<br>SGP(白) | 保通工 | 副栓付止水栓 | ノードBOX<br>(FRP製) | ノードBOX<br>(鉄鉄製) | 分水土栓用<br>閉栓ノット7' | 土工        |           |          |     | 備 考 |     |
|----|-------|--------------|-----|------|------|------|---------------|-----|------------------|-------|-----|-----|--------|-----|-------------|--------------|-------------|----------|-----------|-----------------------|---------------|-----|--------|------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|----------|-----|-----|-----|
|    |       |              |     | φ40  | φ20  | φ13  | φ75<br>Xφ20   | φ20 |                  | φ20   | φ13 | φ40 | φ20    | φ13 | φ40<br>Xφ40 | φ20<br>厚10mm | φ20<br>Xφ13 | φ20      | 町道As<br>③ |                       |               |     |        |                  |                 |                  | 町道As<br>④ | 宅内Co<br>⑤ | 宅内米<br>⑥ |     |     |     |
|    | (補助)  |              |     |      |      |      |               |     |                  |       |     |     |        |     |             |              |             |          |           |                       |               |     |        |                  |                 |                  |           |           |          |     |     |     |
| 3  | 給水③   | φ13          | A   |      | 7.0  |      | 1             |     | 2                |       | 2   | 1   |        | 2   |             |              |             |          | 1         |                       |               |     | 1      |                  | 1               |                  |           |           | 2.4      |     | 4.0 |     |
| 4  |       | φ13          | C   |      | 3.7  | 3.6  | 1             |     | 2                |       | 2   | 3   |        | 2   | 2           |              |             | 1        | 1.0       |                       | 1.0           |     | 1      |                  | 1               |                  |           | 2.2       |          |     | 4.6 |     |
| 5  |       | φ13          | A   |      | 4.6  |      | 1             |     | 2                |       | 2   | 1   |        | 2   |             |              |             | 1        |           |                       |               |     | 1      |                  | 1               |                  |           | 2.8       |          | 1.2 |     |     |
| 6  | 公園    | φ40          | D   | 1.5  |      |      |               |     |                  |       |     |     | 2      |     |             |              | 1           |          |           |                       |               |     |        |                  |                 |                  |           |           |          | 1.5 |     |     |
| 7  |       | φ13          | C   |      | 4.0  | 0.5  | 1             |     | 2                |       | 2   |     |        | 2   |             |              |             |          | 1.0       |                       | 1.0           |     | 1      |                  | 1               |                  |           | 2.2       |          | 1.7 |     |     |
| 小計 |       |              |     |      | 1.5  | 19.3 | 4.1           |     | 4                |       | 8   | 8   | 5      | 2   | 8           | 2            |             | 1        |           |                       | 3             | 2.0 | 2.0    |                  | 4               |                  | 4         |           | 9.6      | 1.5 | 6.9 | 4.6 |
|    |       |              |     |      |      |      |               |     |                  |       |     |     |        |     |             |              |             |          |           |                       |               |     |        |                  |                 |                  |           |           |          |     |     |     |
| 番号 | 名 称   | ノード係<br>(概数) | ノード | H1VP |      |      | VP用<br>計ノ水分水栓 |     | 伸縮可とう継手<br>分止水栓用 | H1ノット |     |     | H1H14' |     |             | H1Fノ-1'      |             | H1Fノ7'7" |           | H1VPコゴン<br>(3'4'ノット付) | サヤ管<br>SGP(白) | 保通工 | 副栓付止水栓 | ノードBOX<br>(FRP製) | ノードBOX<br>(鉄鉄製) | 分水土栓用<br>閉栓ノット7' | 土工        |           |          |     | 備 考 |     |
|    |       |              |     | φ40  | φ20  | φ13  | φ75<br>Xφ20   | φ20 |                  | φ20   | φ13 | φ40 | φ20    | φ13 | φ40<br>Xφ40 | φ20<br>厚10mm | φ20<br>Xφ13 | φ20      | 町道As<br>③ |                       |               |     |        |                  |                 |                  | 町道As<br>④ | 宅内Co<br>⑤ | 宅内米<br>⑥ |     |     |     |
|    | (非補助) |              |     |      |      |      |               |     |                  |       |     |     |        |     |             |              |             |          |           |                       |               |     |        |                  |                 |                  |           |           |          |     |     |     |
| 1  |       | φ13          | C   |      | 4.1  | 0.5  | 1             |     | 2                |       | 2   | 3   |        | 2   |             |              |             | 1        | 1.0       |                       | 1.0           |     | 1      |                  | 1               |                  |           | 2.1       |          | 1.0 |     |     |
| 2  |       | φ13          | B   |      | 4.5  | 0.5  | 1             |     | 2                |       | 2   | 3   |        | 2   |             |              |             | 1        |           |                       |               |     | 1      |                  | 1               |                  |           | 2.3       |          | 1.9 |     |     |
| 小計 |       |              |     |      | 8.6  | 1.0  |               | 2   | 4                |       | 4   | 6   |        | 4   |             |              |             |          | 2         | 1.0                   | 1.0           |     | 2      |                  | 2               |                  | 4.4       |           | 2.9      |     |     |     |
| 合計 |       |              |     | 1.5  | 27.9 | 5.1  | 6             |     | 12               |       | 12  | 11  | 2      | 12  | 2           |              | 1           |          |           | 5                     | 3.0           | 3.0 |        | 6                |                 | 6                |           | 14.0      | 1.5      | 6.9 | 7.5 |     |

注 記

- ※ 施工範囲内の量水器を再度確認のこと。
- ※ 量水器BOXの位置及び種類（FRP製、鉄板製）等は、再度、監督員と確認のうえ、現場の状況に応じて設置のこと。
- ※ 引き込みの給水管布設部にも、埋設標識シートを敷設のこと。
- ※ 各宅内の既設給水管に接続する際、監督員と確認のうえ、現場の状況に応じて接続のこと。


(本設) 給水分岐標準図

A タイム




## C タイプ

(露出・メーター移動)




## B タイム

( $\lambda$ - $\tau$ -移動)



## D タイフ


(既設管接続)




|                    |                             |     |     |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|
| 町道立子大熊線            |                             |     |     |
| 位 置                | 鳥取県 東伯郡 琴浦町                 |     |     |
|                    | 大字 中村地内                     |     |     |
| 工事名                | 上水道配水管布設替工事<br>(中村地区R2-2工区) |     |     |
| 図 名                | (本設)給水材料集計表・標準図             |     |     |
| 単 位                | M・mm                        | 縮 尺 | NON |
| 8 葉 中 / 4          |                             |     |     |
| 令和 2 年 度 施 行 琴 浦 町 |                             |     |     |

(本設) 掘削標準断面図  
S=1:20


|   |  |
|---|--|
| ① | (町道2級) アスファルト舗装<br>HIVPφ75 土被り H=0.9m(t=5, 10, 15) |
|---|--|




|   |  |
|---|--|
| ② | (町道2級) アスファルト舗装<br>HIVPφ40 土被り H=0.6m(t=5, 10, 15) |
|---|--|




|   |  |
|---|--|
| ③ | (町道2級) アスファルト舗装<br>HIVPφ20 土被り H=0.9m(t=5, 10, 15) |
|---|--|




|   |  |
|---|--|
| ④ | (町道2級) アスファルト舗装<br>HIVPφ20 土被り H=0.6m(t=5, 10, 15) |
|---|--|




|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ⑤ | 宅内給水 コンクリート舗装<br>HIVPφ20 土被り H=0.3m |
|---|-------------------------------------|



|   |                                |
|---|--------------------------------|
| ⑥ | 宅内給水 未舗装<br>HIVPφ20 土被り H=0.3m |
|---|--------------------------------|




止水栓室標準図 S=1/10  
(参考図)




注 記  
※ 使用材料・ボツタ高さ等については、監督員と協議のこと。

|                    |                             |     |    |
|--------------------|-----------------------------|-----|----|
| 町道立子大熊線            |                             |     |    |
| 位 置                | 鳥取県 東伯郡 琴浦町                 |     |    |
| 工 事 名              | 大字 中村地内                     |     |    |
| 図 名                | 上水道配水管布設替工事<br>(中村地区R2-2工区) |     |    |
| 単 位                | M・mm                        | 縮 尺 | 図示 |
| 8 葉 中 ノ 5          |                             |     |    |
| 令和 2 年 度 施 行 琴 浦 町 |                             |     |    |

(仮設)配管平面図  
S=1:500

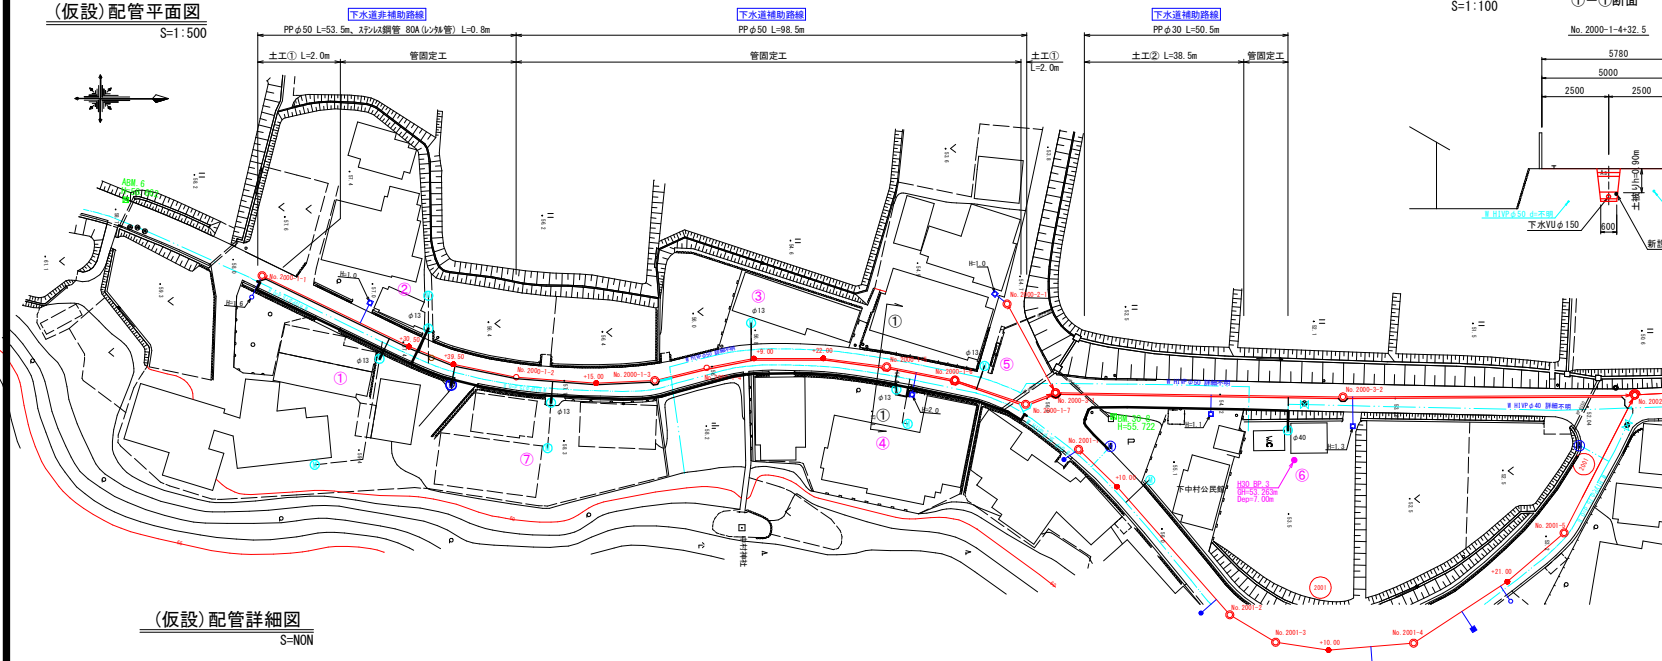


標準断面図  
S=1:100




①-①断面


No. 2000-1-4+32.5



(仮設)配管詳細図  
S=NON



| 仮設資材表記一覧      |    |        |    |
|---------------|----|--------|----|
| 資材名称          | 記号 | 資材名称   | 記号 |
| 直管            |    | レジャーサー |    |
| フレキシ管         |    | 取り出し短管 |    |
| エルボ           |    | 仮設消火栓  |    |
| チーズ           |    | 仮設空気弁  |    |
| バルブ           |    | 撤去用直管  |    |
| 受け×受け         |    |        |    |
| 受け×グルーピング・リング |    |        |    |
| 溝×グルーピング・リング  |    |        |    |



| 町道立子大筋線            |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 位置                 | 鳥取県 東伯郡 琴浦町                |
| 大字                 | 大字 中村地内                    |
| 工事名                | 上水道配水管布設工事<br>(中村地区R2-2工区) |
| 図名                 | (仮設)配管平面図・詳細図・標準断面図        |
| 単位                 | M・mm 縮尺 図示                 |
| 8 葉 中 ノ 6          |                            |
| 令和 2 年 度 施 行 琴 浦 町 |                            |

(仮設) 給水材料集計表  
[下中村]

(補助) 給水戸数 5戸  
(非補助) 給水戸数 2戸  
(水道単独) 給水戸数 ー戸

| 番号  | 名 称   | ノリ径<br>(既設) | ノリ          | R' リフレ管 (1種・数量) |             |      | VP用<br>付' 分分水栓 |     | PP分止水栓用ノリ | PPノリ | PP118' | PP45' 118' | PP付'ス' | PP付'118' | PPめねじノリ | PPおねじノリ | ゲート' 13' | 保温工 | SKノリ<br>(PP×VP) | 分水栓用<br>断栓+付' | 土工          |      |             |     | 備 考 |
|-----|-------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------|----------------|-----|-----------|------|--------|------------|--------|----------|---------|---------|----------|-----|-----------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-----|
|     |       |             |             | φ40             | φ30         | φ20  | φ75<br>Xφ30    | φ30 |           |      |        |            |        |          |         |         |          |     |                 |               | φ40<br>Xφ30 | φ30  | φ50<br>Xφ20 | φ40 |     |
|     | (非補助) |             |             |                 |             |      |                |     |           |      |        |            |        |          |         |         |          |     |                 |               |             |      |             |     |     |
| 1   |       | φ13         | B           |                 |             | 1.5  |                |     |           |      |        |            | 1      |          |         |         | 2        |     | 1               |               |             |      |             | 0.5 |     |
| 2   |       | φ13         | B           |                 |             | 7.4  |                |     |           |      |        |            | 1      |          |         |         | 2        |     | 1               |               |             | 5.4  |             | 2.0 |     |
| 小計  |       |             |             |                 |             | 8.9  |                |     |           |      |        |            | 2      |          |         |         | 4        |     | 2               |               |             | 5.4  |             | 2.5 |     |
| 番号  | 名 称   | ノリ径<br>(既設) | ノリ          | R' リフレ管 (1種・数量) |             |      | VP用<br>付' 分分水栓 |     | PP分止水栓用ノリ | PPノリ | PP118' | PP45' 118' | PP付'ス' | PP付'118' | PPめねじノリ | PPおねじノリ | ゲート' 13' | 保温工 | SKノリ<br>(PP×VP) | 分水栓用<br>断栓+付' | 土工          |      |             |     | 備 考 |
| φ40 | φ30   | φ20         | φ75<br>Xφ30 | φ30             | φ40<br>Xφ30 | φ30  | φ50<br>Xφ20    | φ40 |           |      |        |            |        |          |         |         |          |     |                 |               | φ30         | φ20  | φ30         | φ20 |     |
|     | (補助)  |             |             |                 |             |      |                |     |           |      |        |            |        |          |         |         |          |     |                 |               |             |      |             |     |     |
| 3   |       | φ13         | —           | ※仮断なし           |             |      |                |     |           |      |        |            |        |          |         |         |          |     |                 |               |             |      |             |     |     |
| 4   |       | φ13         | B           |                 |             | 2.0  |                |     |           |      |        |            | 1      |          |         |         | 2        |     | 1               |               |             |      | 0.5         |     |     |
| 5   |       | φ13         | —           | ※仮断なし           |             |      |                |     |           |      |        |            |        |          |         |         |          |     |                 |               |             |      |             |     |     |
| 6   | 公園    | φ40         | C           | 1.0             | 50.5        |      | 1              |     | 1         | 1    |        | 1          |        |          | 1       |         | 2        |     |                 |               |             | 38.5 |             |     |     |
| 7   |       | φ13         | B           |                 |             | 2.0  |                |     |           |      |        |            | 1      |          |         |         | 2        |     | 1               |               |             |      | 0.5         |     |     |
| 小計  |       |             |             | 1.0             | 50.5        | 4.0  | 1              |     | 1         | 1    |        | 1          |        | 2        |         | 1       |          | 2   | 4               | 1             | 2           |      | 38.5        | 1.0 |     |
| 合計  |       |             |             | 1.0             | 50.5        | 12.9 | 1              |     | 1         | 1    |        | 1          |        | 4        |         | 1       |          |     |                 | 4             |             |      | 43.9        | 1.0 | 2.5 |


注 記

※ 施工範囲内の量水器を再度確認のこと。  
※ 現場状況に応じ、監督員と協議のうえ、仮設給水配管を行うこと。


(仮設) 給水分岐標準図

※止水栓をはずして、ノリに接続のこと。


A タイプ



B タイプ



C タイプ




|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| 町道立子大船線            |                             |
| 位 置                | 鳥取県 東伯郡 琴浦町                 |
|                    | 大字 中村地内                     |
| 工 事 名              | 上水道配水管布設替工事<br>(中村地区R2-2工区) |
| 図 名                | (仮設)給水材料集計表・標準図             |
| 単 位                | M・mm 縮 尺 NON                |
| 8 葉 中 ノ 7          |                             |
| 令和 2 年 度 施 行 琴 浦 町 |                             |


(仮設)掘削標準断面図  
S=1:20

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| ①                             | (町道2級)アスファルト舗装 |
| PPφ50 土被り H=0.8m(t=5, 10, 15) |                |

布設時




撤去時




|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| ②                               | (町道2級)アスファルト舗装 |
| PPφ30以下 土被り H=0.3m(t=5, 10, 15) |                |

布設時



撤去時




管固定工標準図




|                  |               |
|------------------|---------------|
| ③                | 宅内給水 コンクリート舗装 |
| PPφ20 土被り H=0.3m |               |

布設時




撤去時




|                  |          |
|------------------|----------|
| ④                | 宅内給水 未舗装 |
| PPφ20 土被り H=0.3m |          |

布設時



撤去時



町道立子大熊線

|                    |                             |     |    |
|--------------------|-----------------------------|-----|----|
| 位 置                | 鳥取県 東伯郡 琴浦町                 |     |    |
| 工 事 名              | 大字 中村地内                     |     |    |
| 図 名                | 上水道配水管布設替工事<br>(中村地区R2-2工区) |     |    |
| 単 位                | M・mm                        | 縮 尺 | 図示 |
| 8 葉 中 ノ 8          |                             |     |    |
| 令和 2 年 度 施 行 琴 浦 町 |                             |     |    |