

平成29年4月 議会月例報告会

平成29年 4月27日
上 下 水 道 課

1. 下水道・農業集落排水区域図と給水区域図

別添のとおり

2. 水道事業今後の更新・修繕事業

予定箇所の一覧表を別添


水道事業今後の更新・修繕事業

	項目	設置年度	更新予定年度	更新の理由
管	・ 梅田線配水管布設替	S 46		老朽管で漏水が多い (H28応急修繕)
	・ 上野部落内配水管布設替	S 53		老朽管で漏水の可能性が高い
	・ 松ヶ丘～別所間配水管布設替	S 48～49		老朽管で畑等に埋設してある
	・ 上法万（第6水源地）～森藤の配水管布設替	S 57		老朽管で漏水の可能性が高い
施設	・ 竹内配水池水位計ケーブル移設		H29	不具合の生じている
	・ 竹内配水池電磁流量取替		H29	不具合が生じている（故障）
	・ 竹内水源地ポンプ取替		H29	故障中
	・ 第6水源地（上法万）螺旋階段及びフェンス取替	S 57		階段が錆びて朽ちており施設内に入るのが危険
	・ 川東（第6水源系統）の水量確保			今後の検討課題
	・ 上中村配水池改修	S 38		今後の検討課題
	・ 耐震化診断			今後の検討課題
	・ 浦安地区の水圧低下の解消			今後の検討課題

※管路については主要箇所のみを記載しており、更新延長が短いものは省略しています。




琴浦町下水道・農業集落排水処理区域図

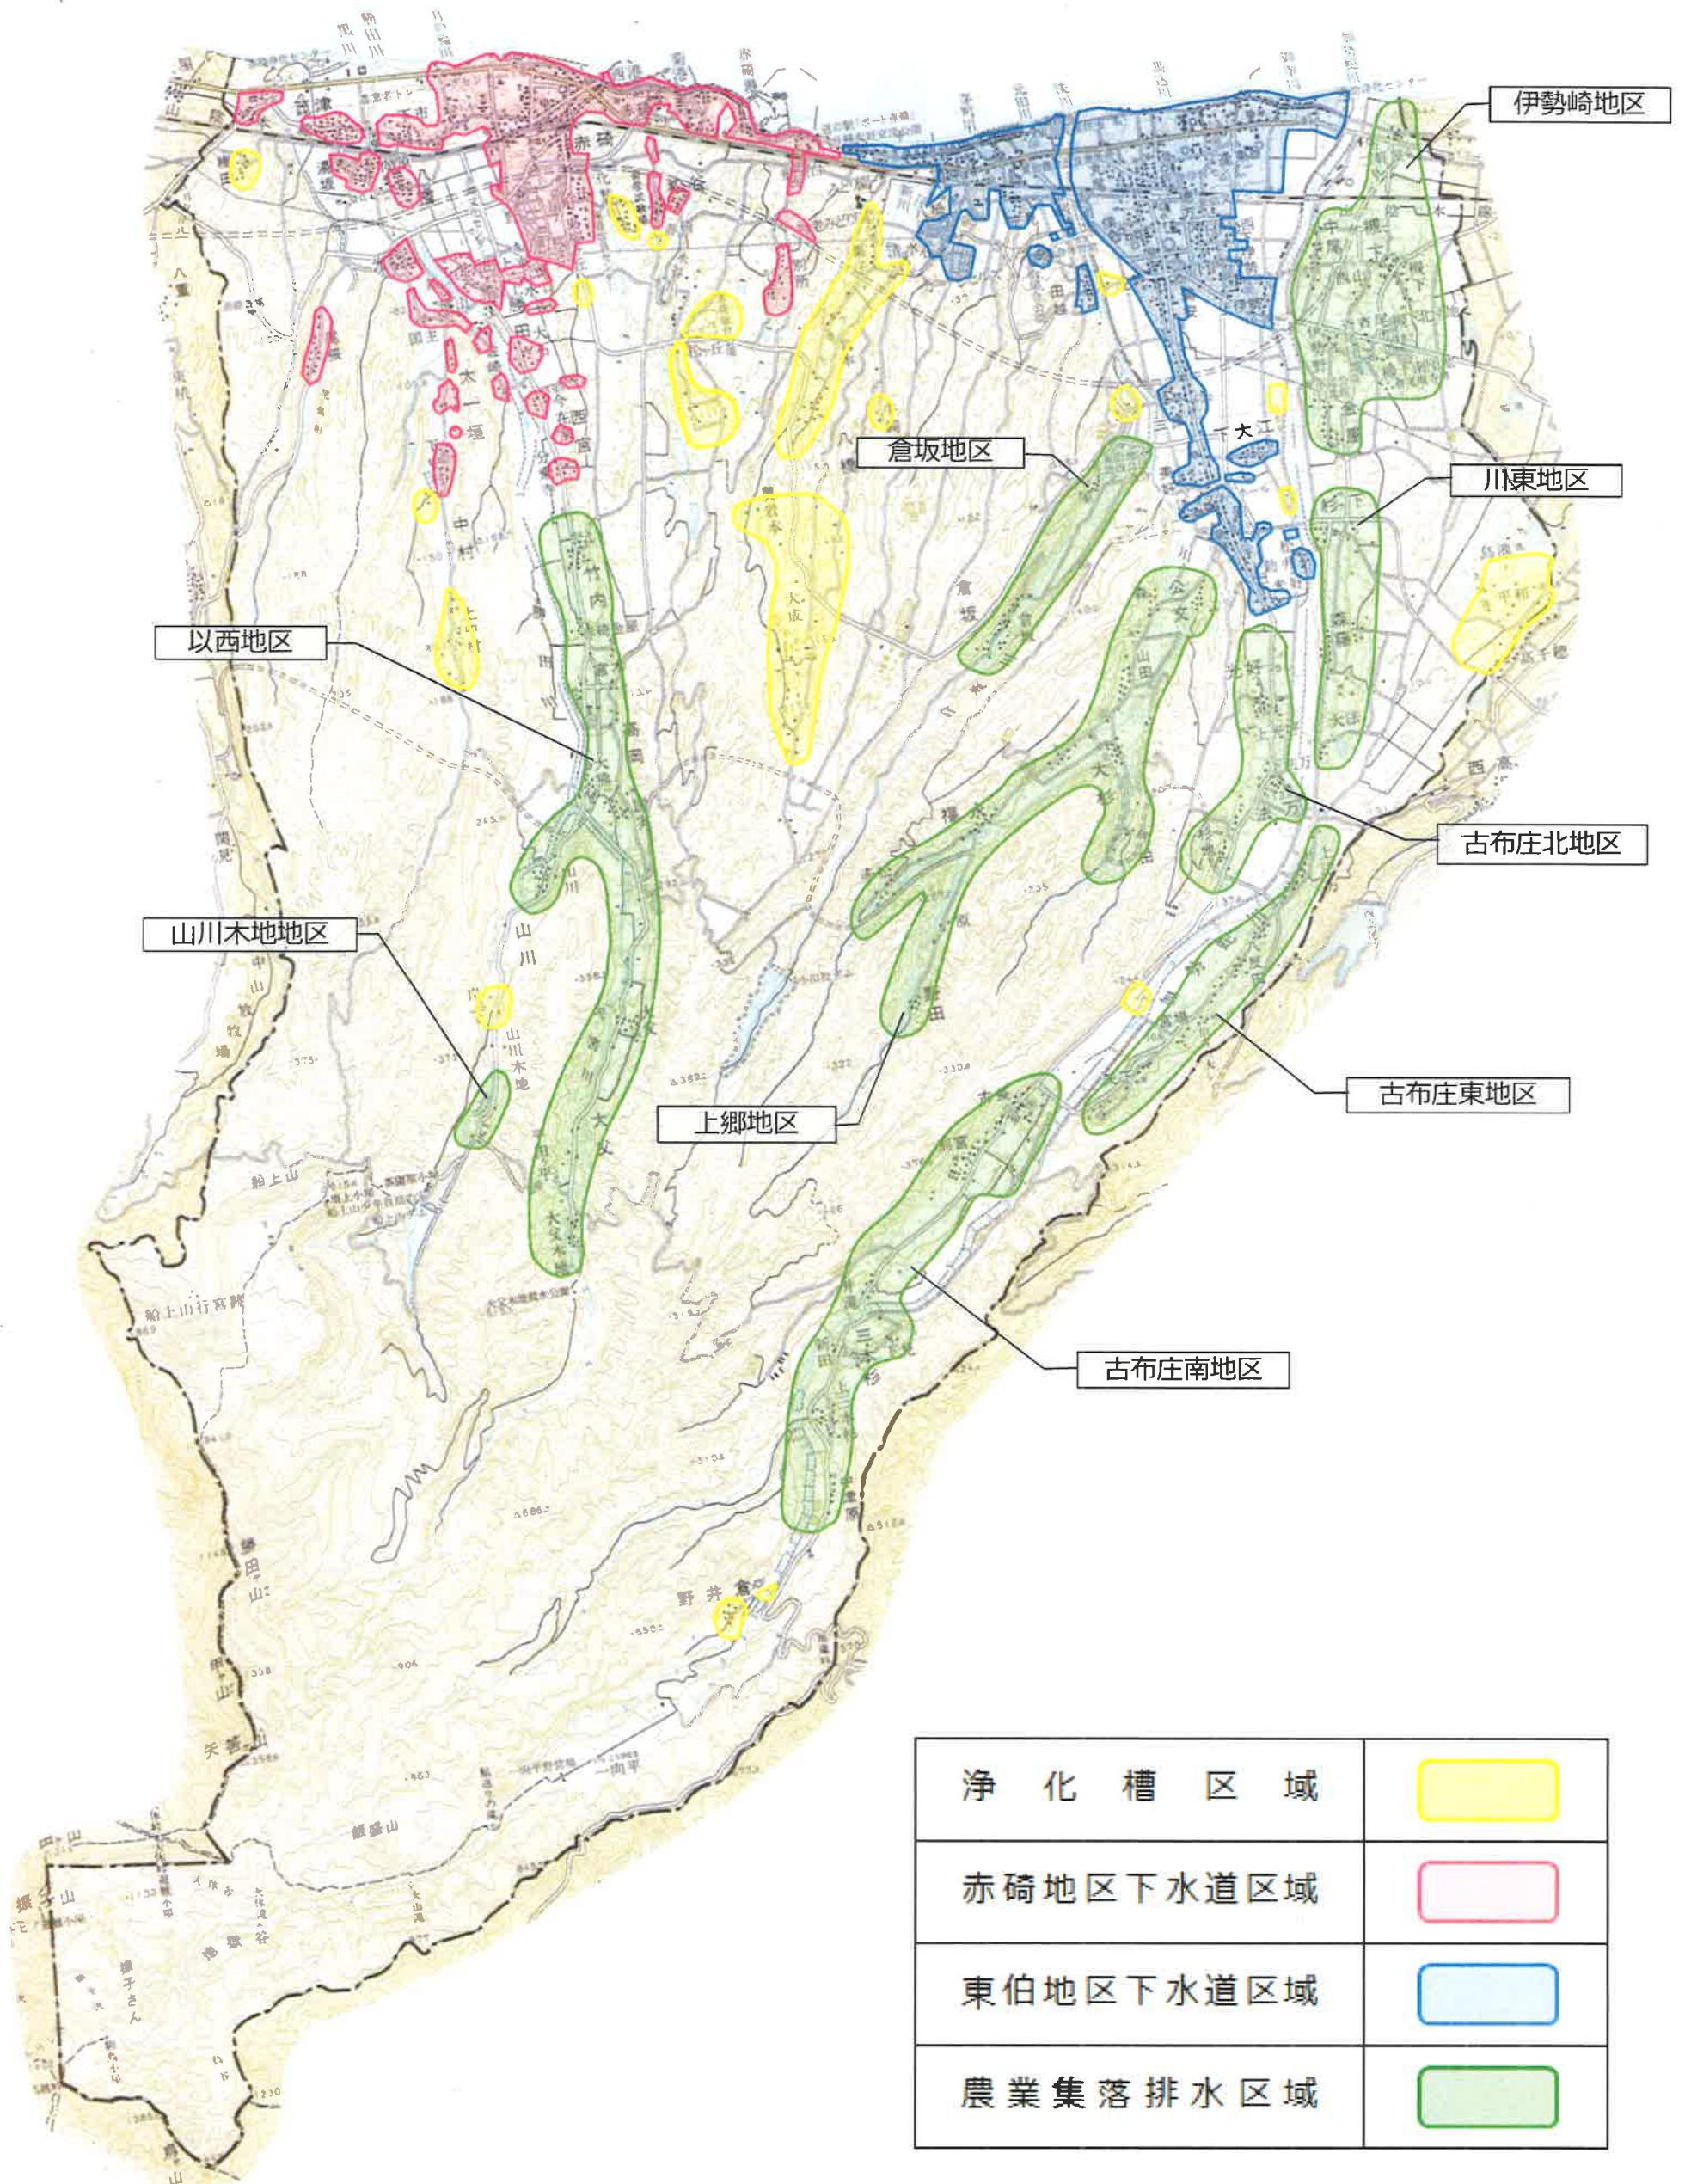



琴浦町給水区域図

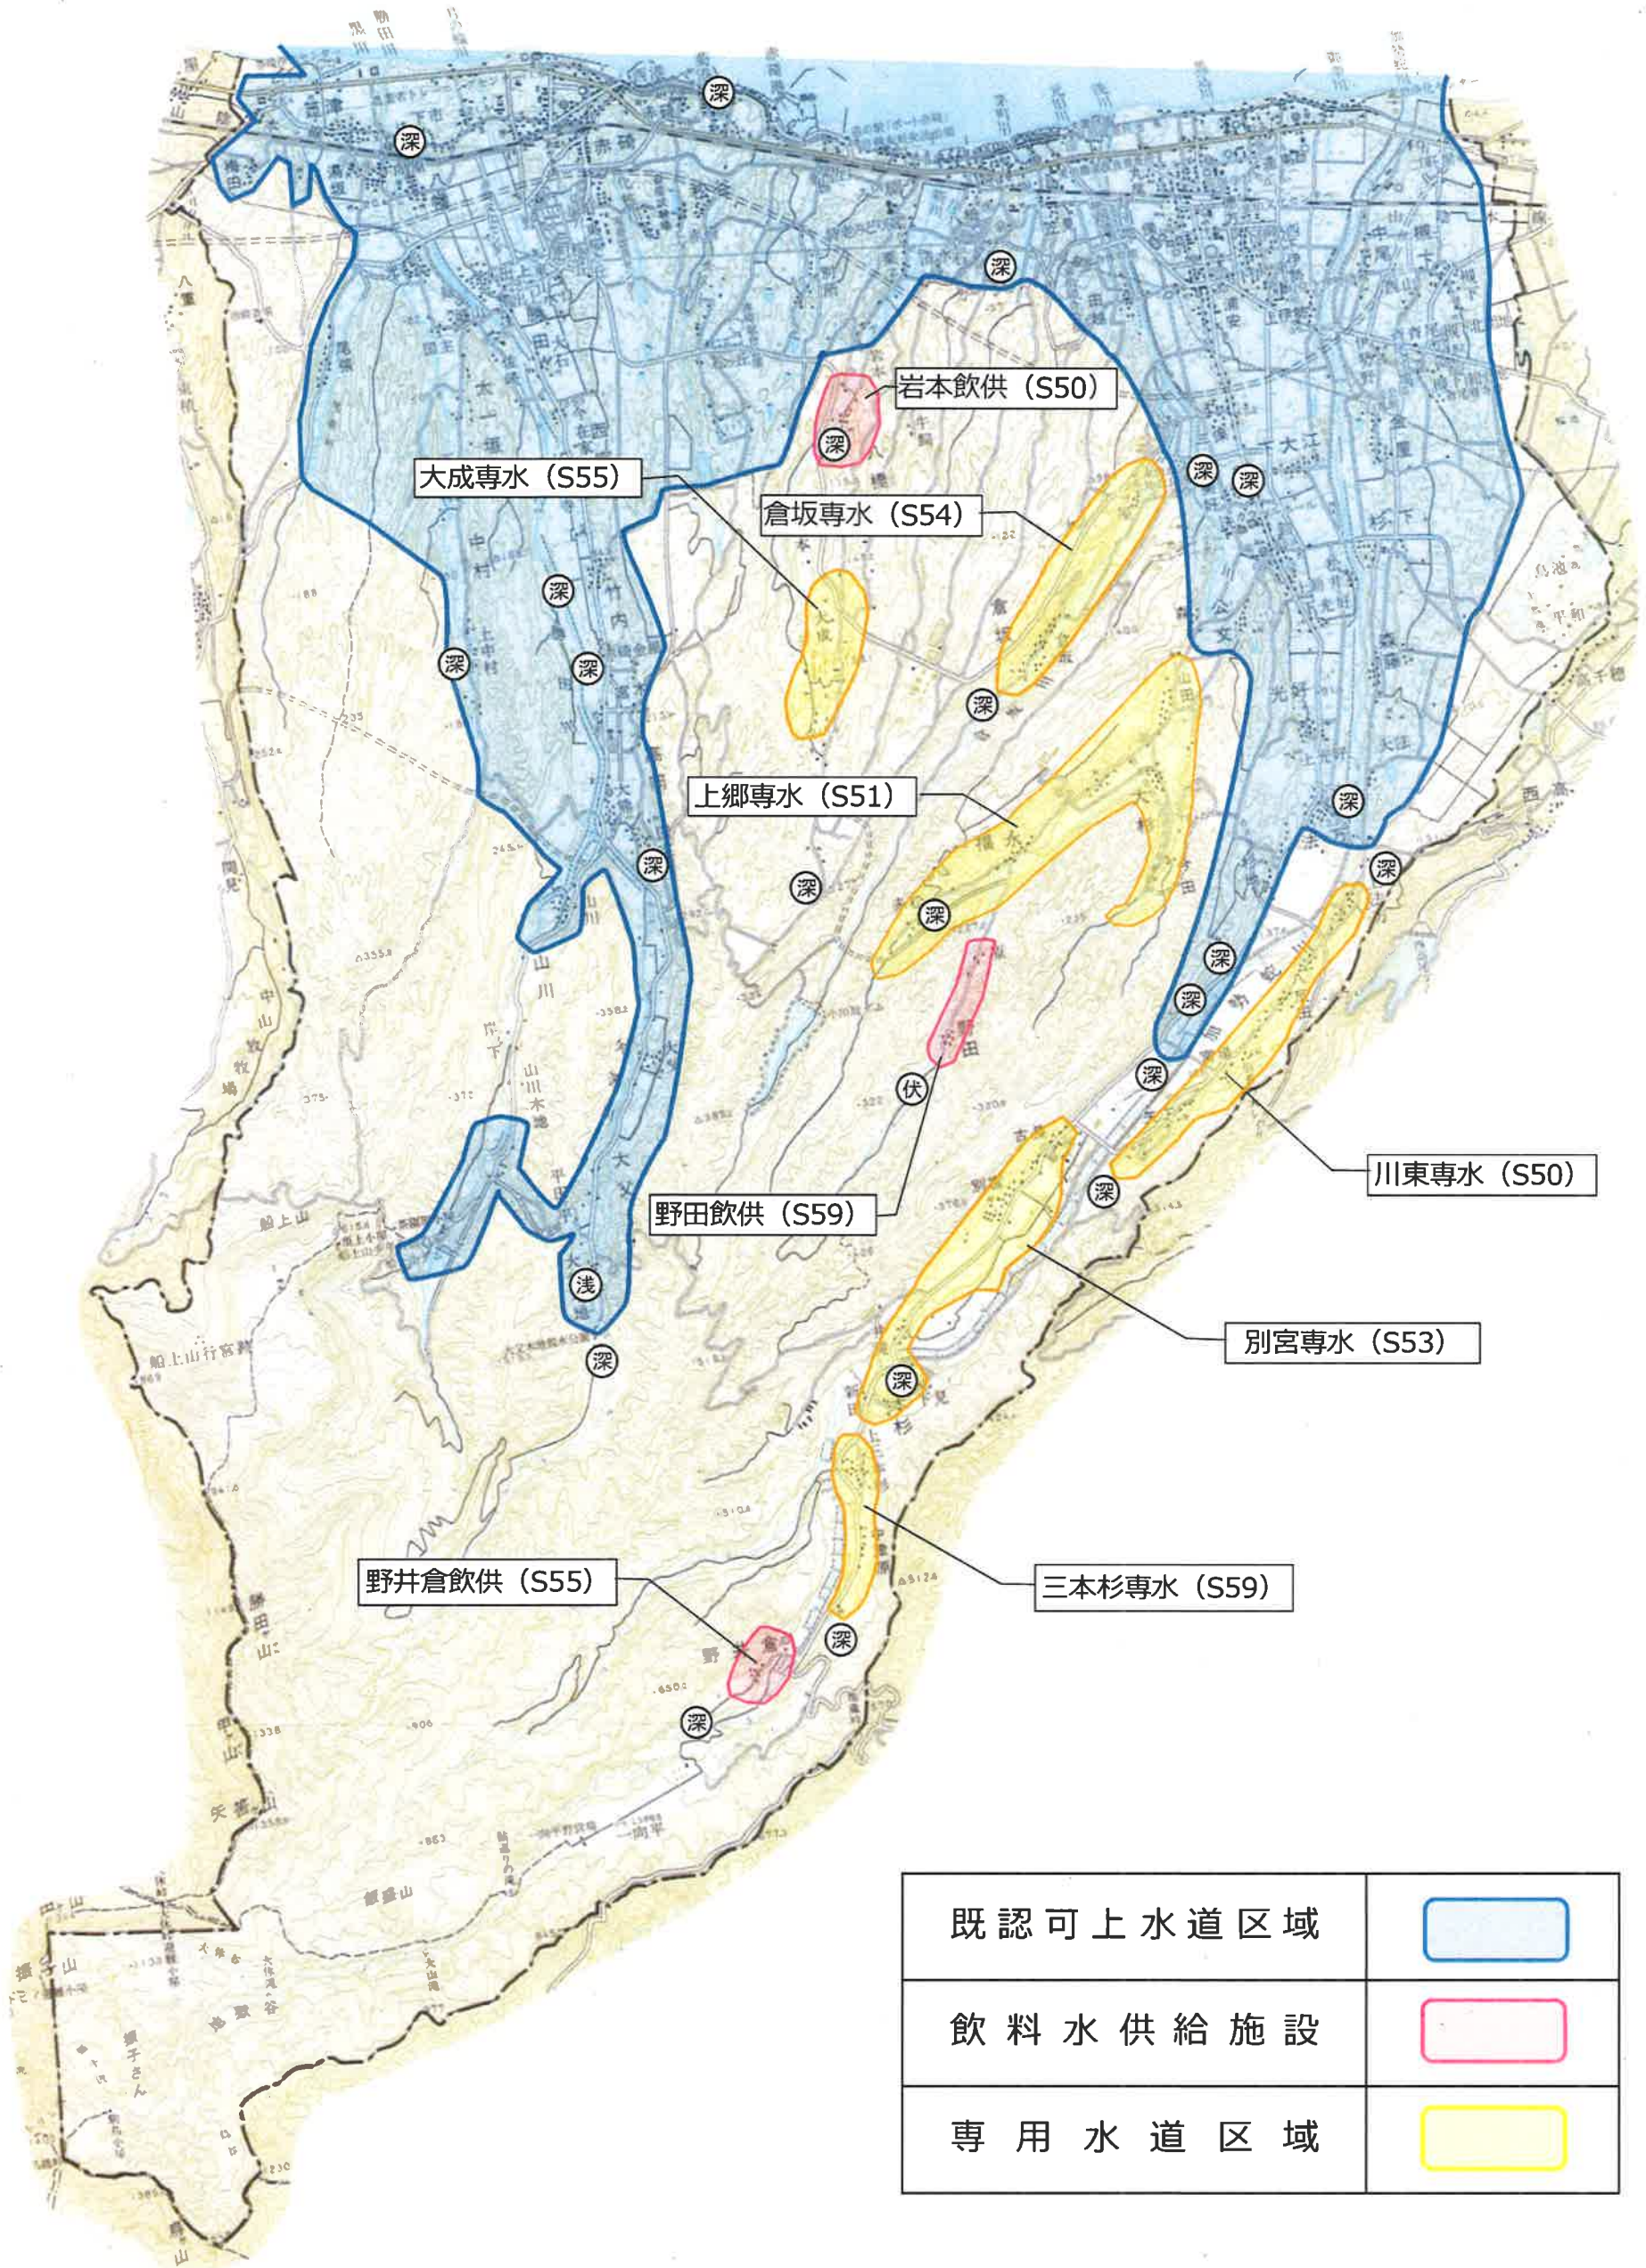

既認可上水道区域	
飲料水供給施設	
専用水道区域	