



平面図 S=1:15

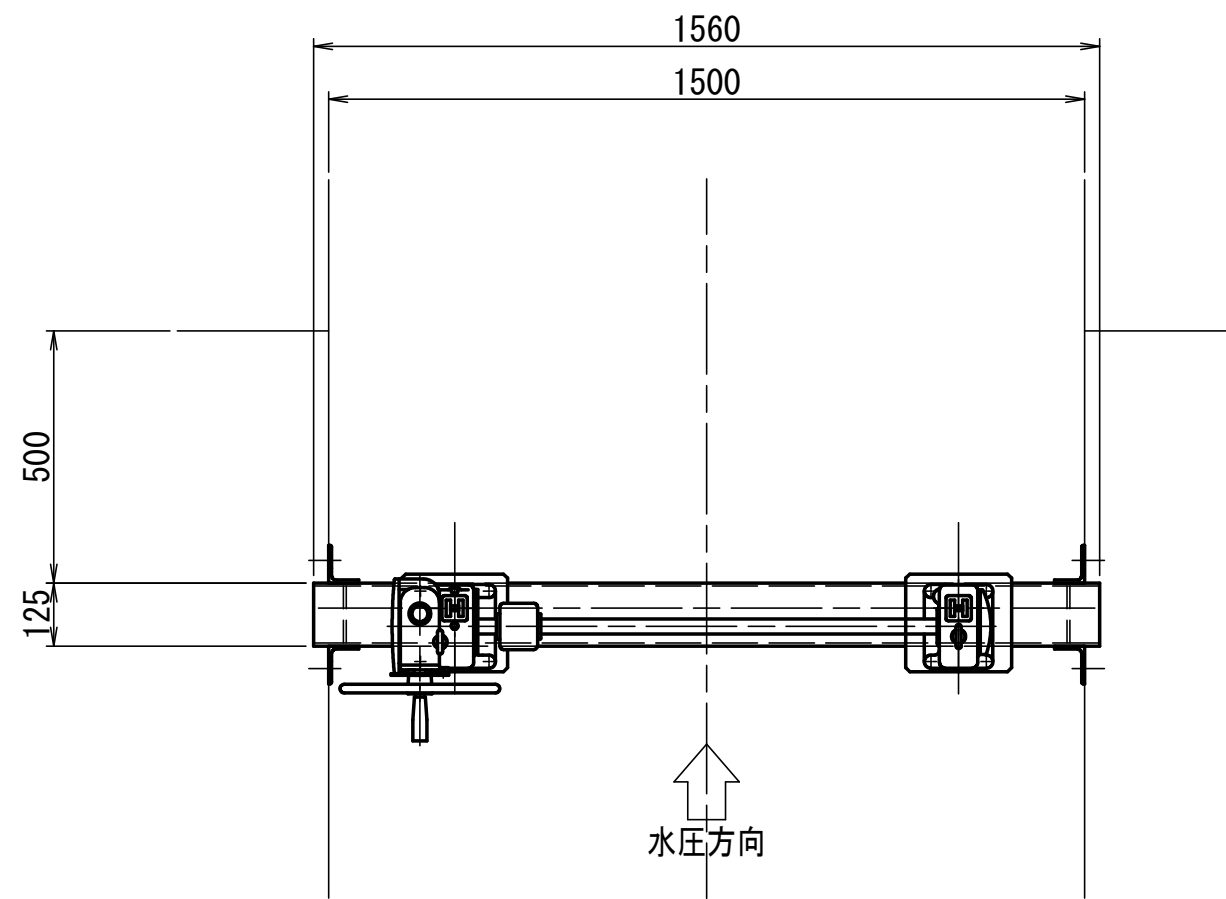


設計要項		
型式	スライドゲート	
設置門数	1 門	
純径間	1.380 m	
有効高	0.500 m	
水密方式	後面3方ゴム水密	
設計水深	上流側	0.500 m
	下流側	0.000 m
操作水深	上流側	0.500 m
	下流側	0.000 m
開閉方式	手動ラック式	
操作方法	機側操作	
主要材質	扉体	SUS304
	戸当り	SUS304


側部水密詳細図 S=1:5

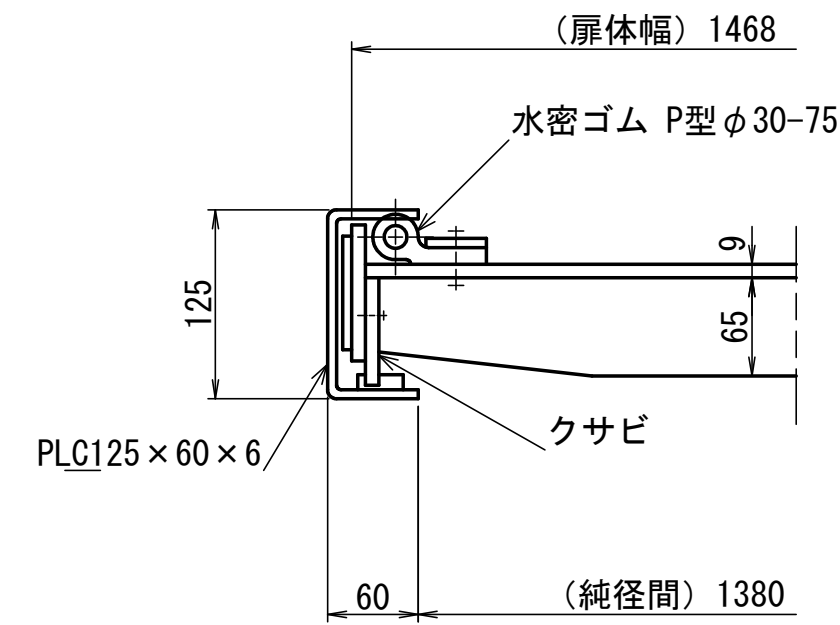


正面図

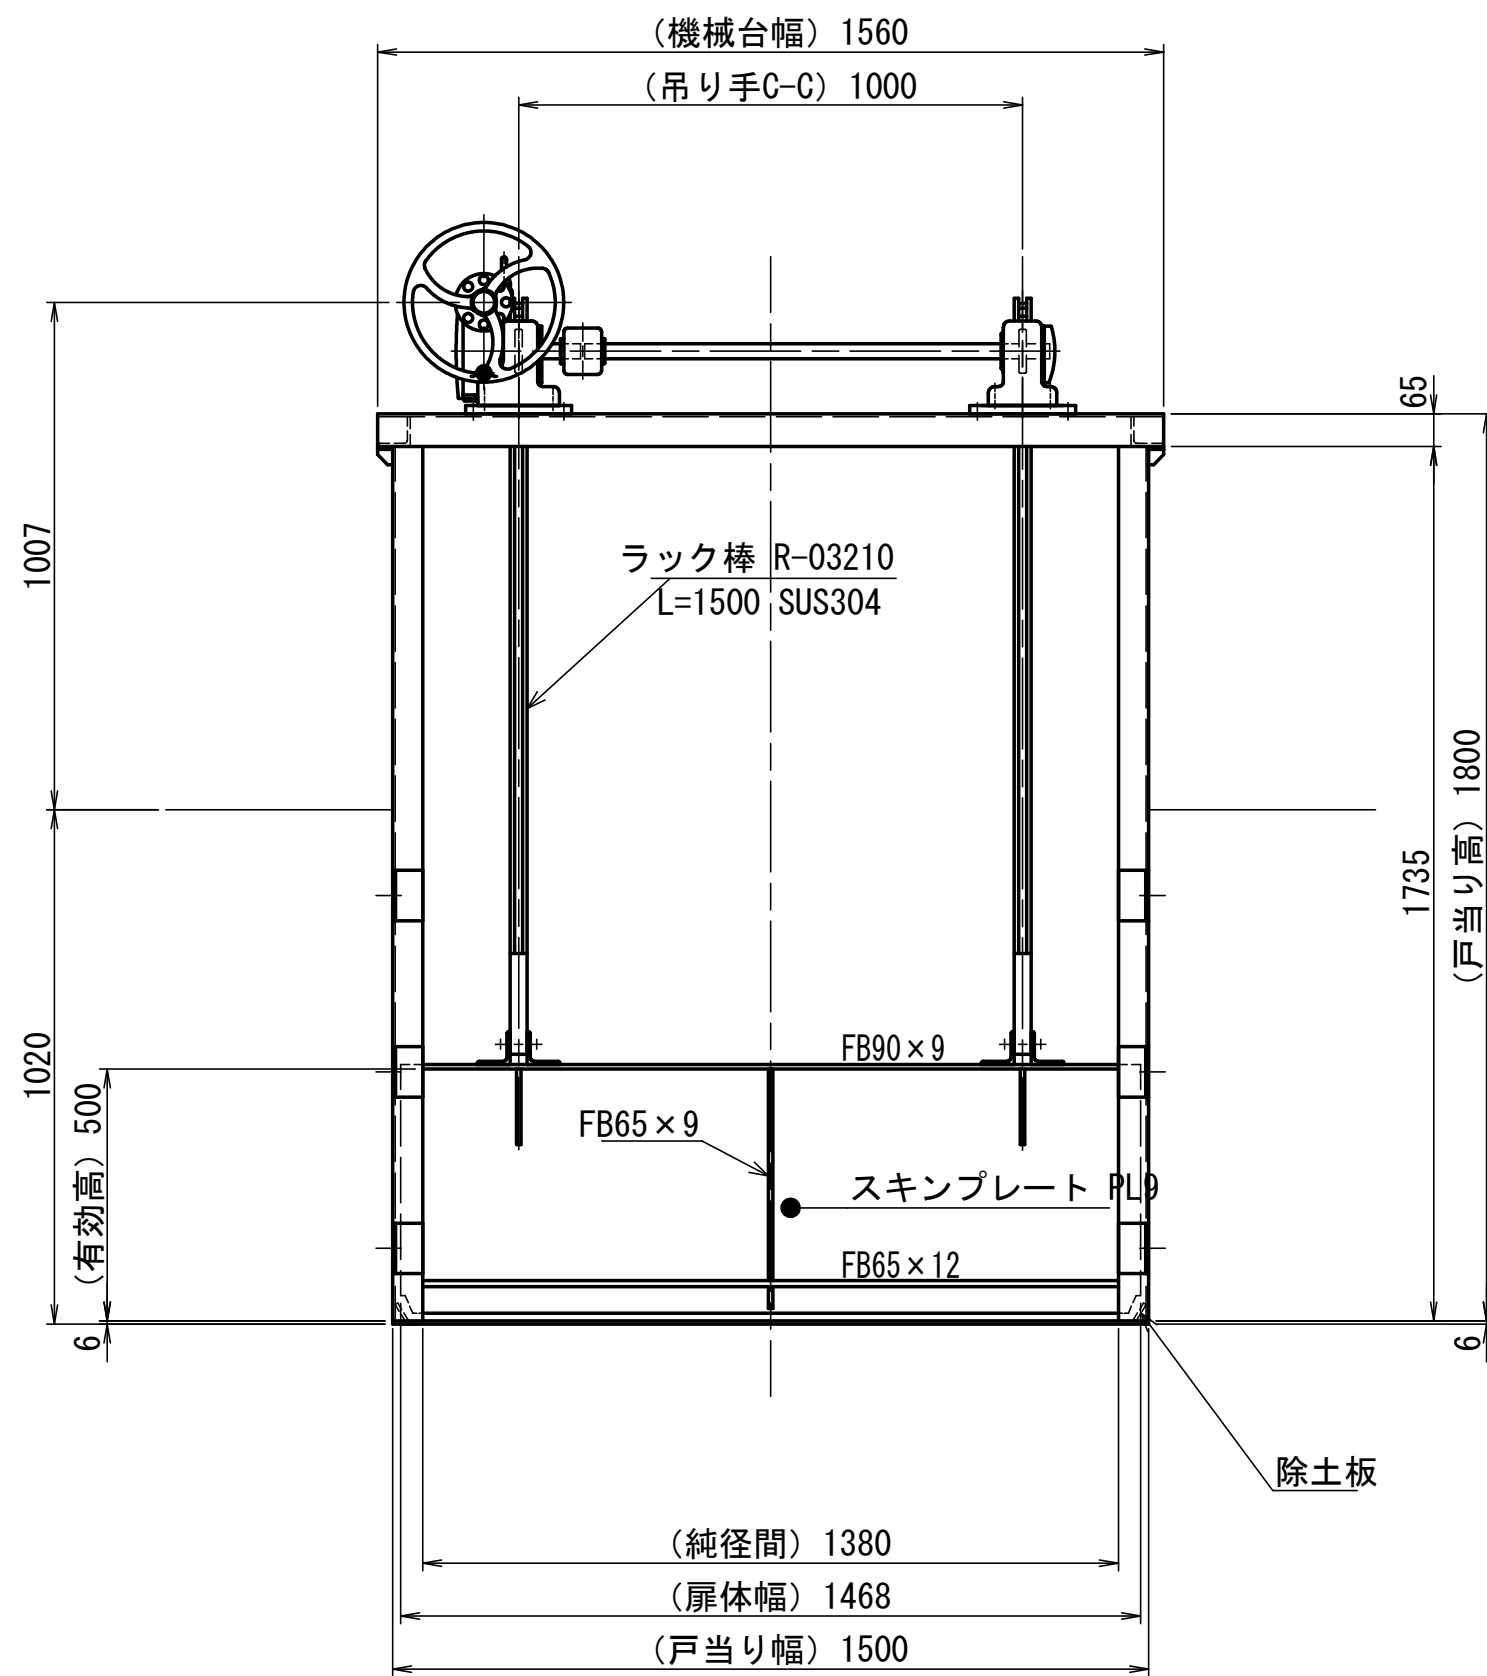

側面図

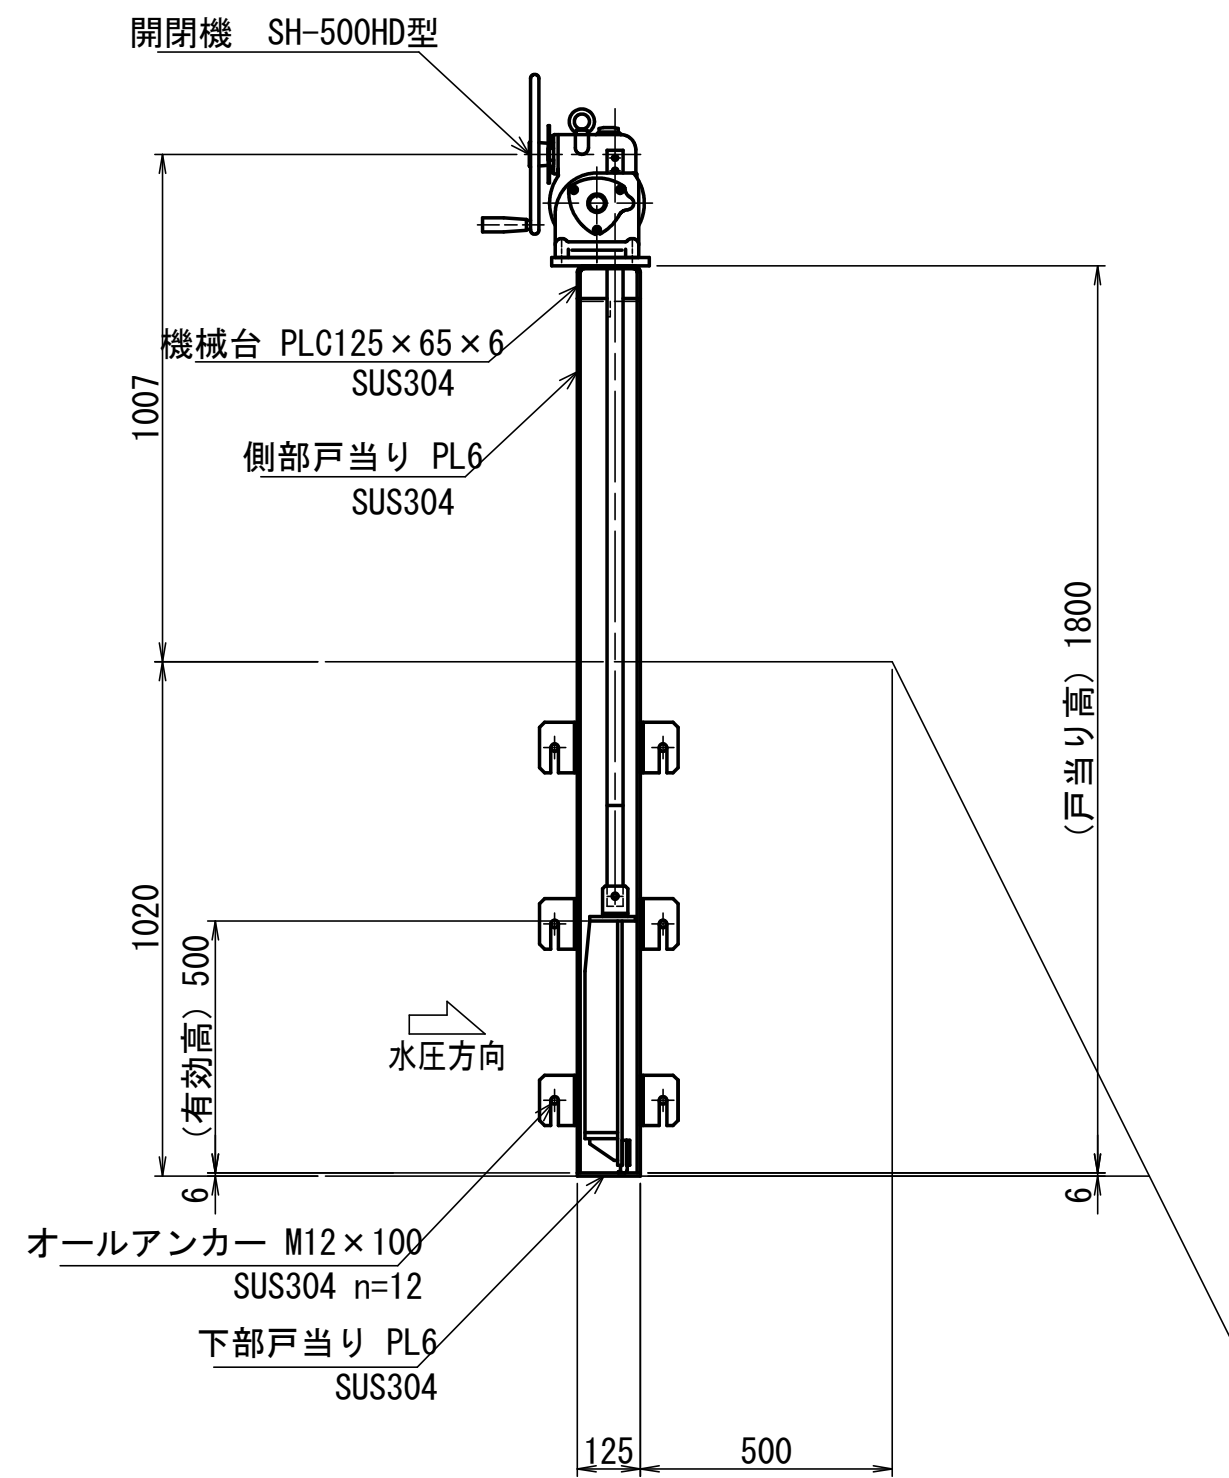

下部水密詳細図 S=1:5

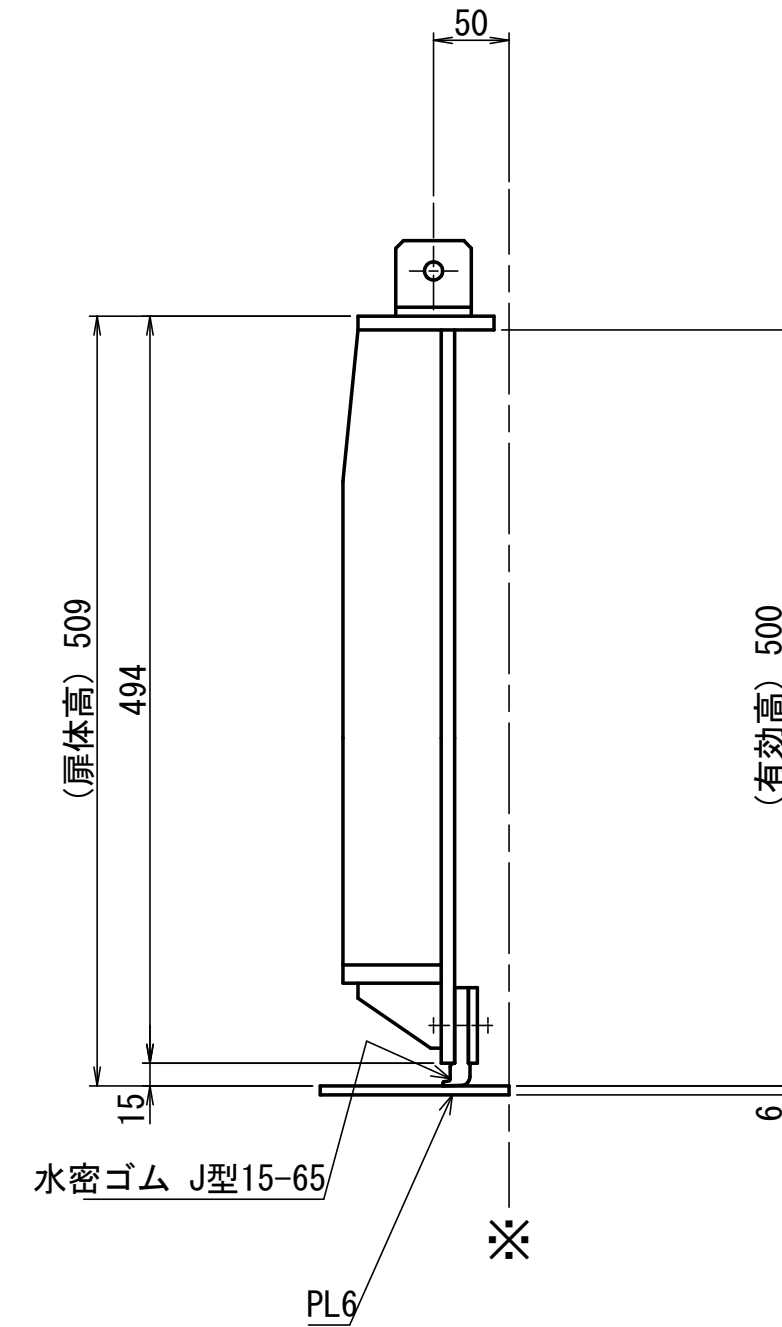

工事名	杉地地区樋門整備工事		
図面名	スライドゲート 一般図		
年月日	令和 3 年 9 月		
尺 度	S=1:15	図面番号	
会社名			
事務所名	琴浦町役場		