



S=1:5,000

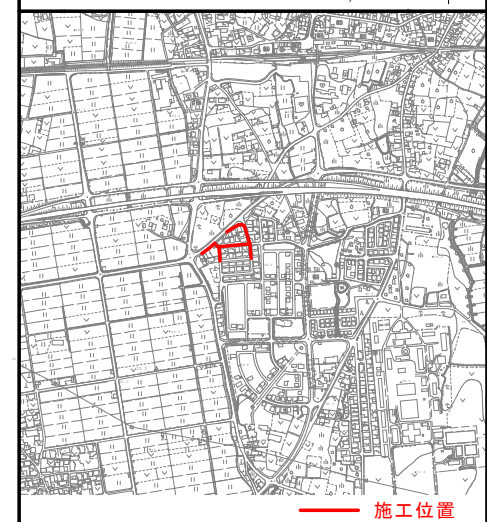

位 置	鳥 取 県 東 伯 郡 琴 浦 町		
	大字 上野地内		
工 事 名	上水道配水管布設替工事 (上野地区R4-2工区)		
図 名	配管平面図		
単 位	M	縮 尺	1:500
9 葉 中 ノ 1			
令和 4 年 度 施 行 琴 浦 町			








S=non

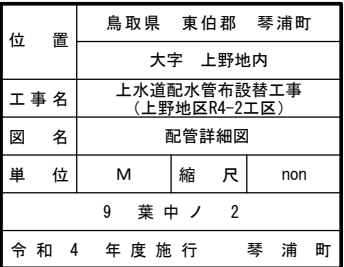

位 置	鳥取県 東伯郡 琴浦町		
	大字 上野地内		
工 事 名	上水道配水管布設替工事 (上野地区R4-2工区)		
図 名	配管詳細図		
単 位	M	縮 尺	non
9 葉 中 ノ 2			
令和 4 年度 施行 琴 浦 町			

横断面図

S=1:100

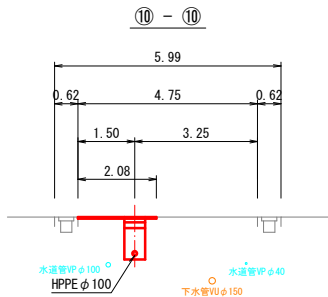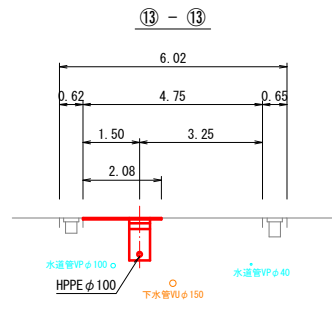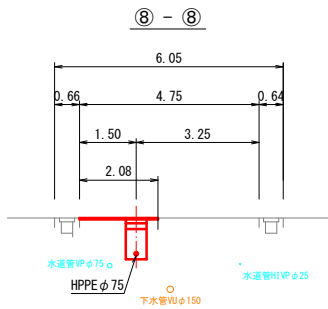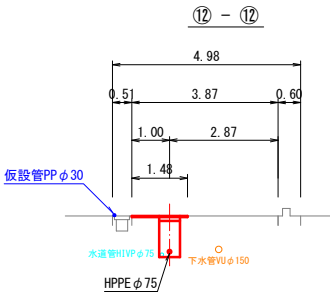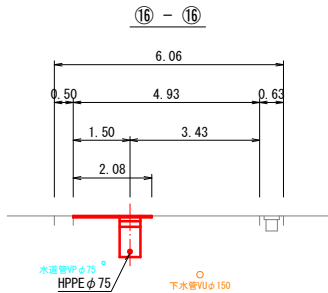


位 置	鳥取県 東伯郡 琴浦町		
工 事 名	大字 上野地内 上水道配水管布設替工事 (上野地区R4-2工区)		
図 名	横断面図		
単 位	M	縮 尺	1:100
9 葉 中 ノ 3			
令和 4 年 度 施 行 琴 浦 町			


(本設) 掘削標準断面図

S=1:20



①-1	町 道
HPPEφ100 土被り H=0.9m	

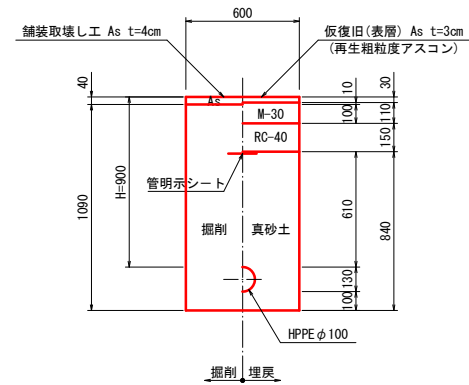


①-2	町 道
HPPEφ100 土被り H=1.2m	

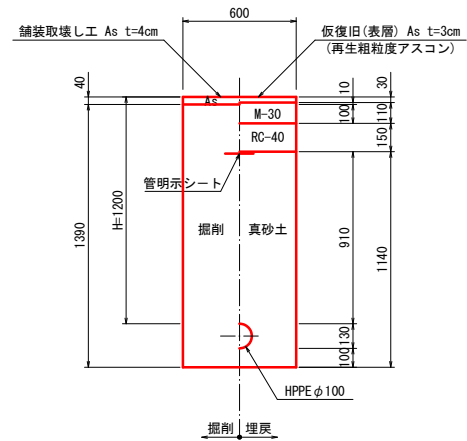


①-3	町 道
HPPEφ75 土被り H=0.9m	

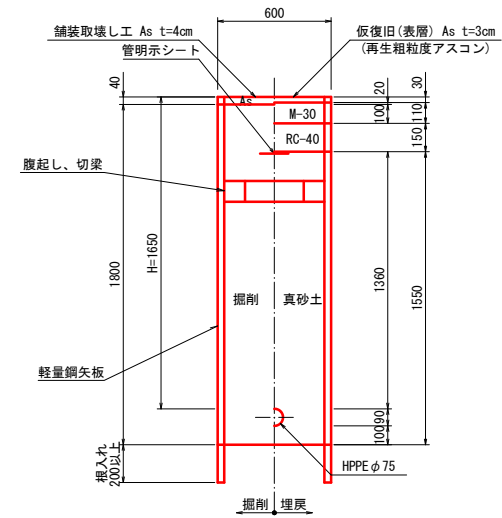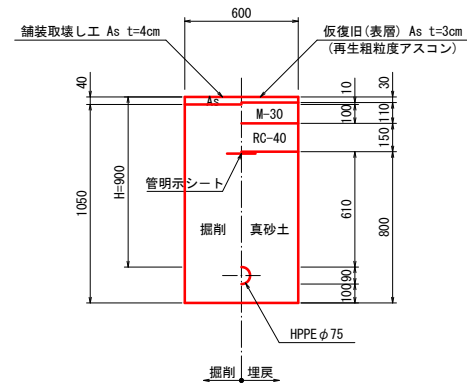


①-5	町 道
HPPEφ50 土被り H=0.9m	

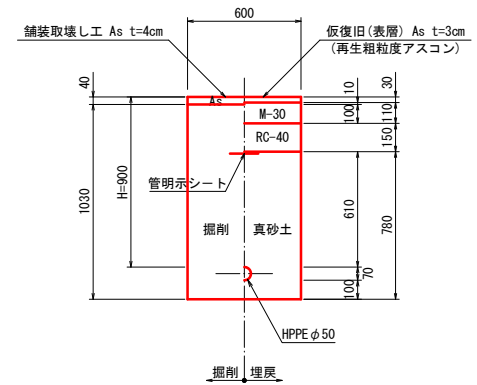

②-1	県道・町道（歩道部）
HPPEφ75 土被り H=0.9m	

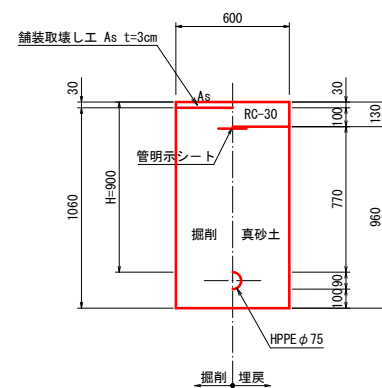

②-2	県道（歩道部）
HPPEφ50 土被り H=0.9m	

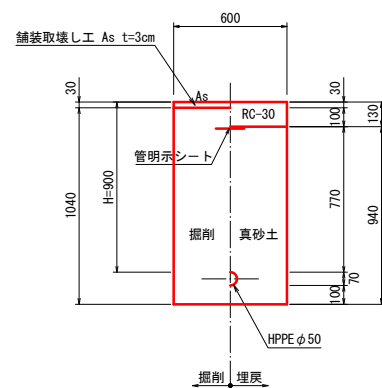


位 置	鳥取県 東伯郡 琴浦町		
工 事 名	大字 上野地内		
図 名	上水道配水管布設替工事 (上野地区R4-2工区)		
単 位	M・mm	縮 尺	図 示
9 葉 中 ノ 4			
令和 4 年 度 施 行 琴 浦 町			

仕切弁ボックス標準図（参考）

S=1:10


仕切弁（φ50～100mm）H=0.9m用

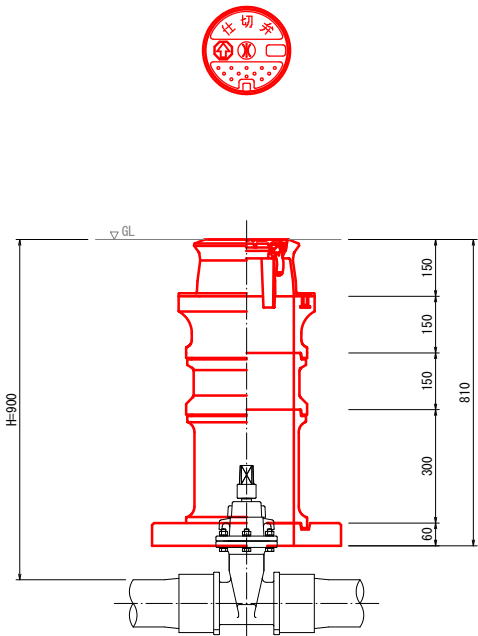

消火栓設置工標準図（参考）

S=1:10

地上式消火栓（既設流用）

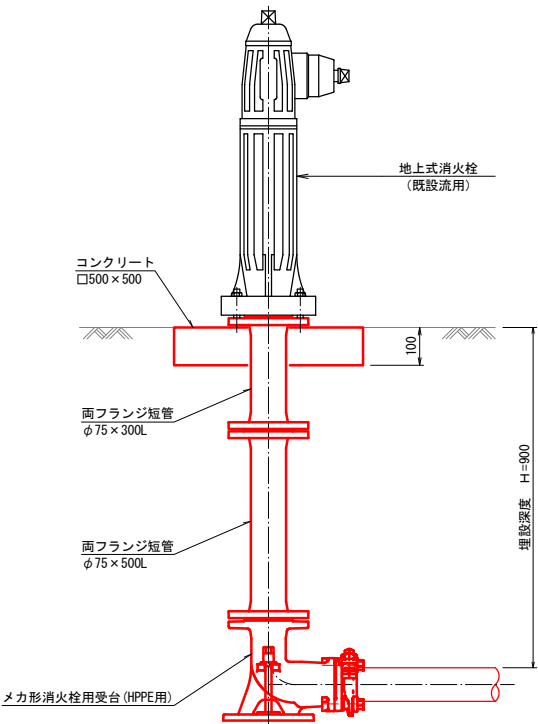


※ 使用材料・ボツツ高さ等については、監督員と協議のこと。


位 置	鳥取県 東伯郡 琴浦町		
	大字 上野地内		
工 事 名	上水道配水管布設替工事 （上野地区R4-2工区）		
図 名	標準掘削断面図・参考図		
単 位	M・mm	縮 尺	図示
9 葉 中 ノ 5			
令和 4 年 度 施 行 琴 浦 町			

給水分岐標準図
S=1:20

Aタイプ（既設接続）

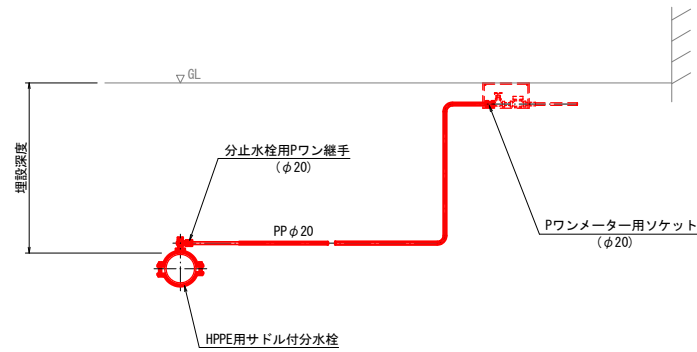

Bタイプ（量水器移設）

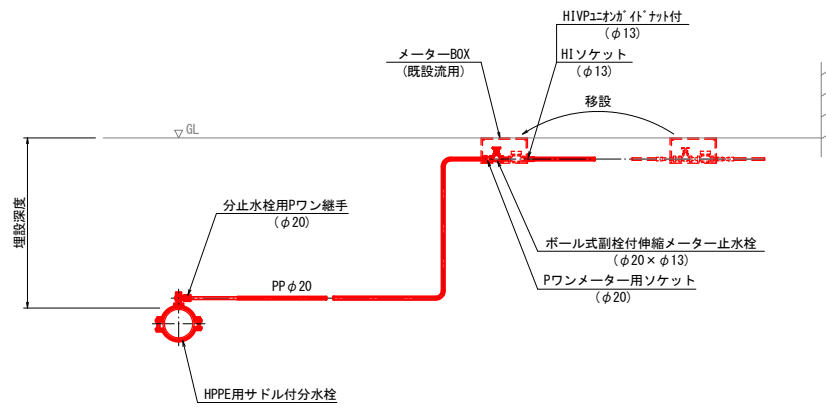





標準掘削断面図
S=1:20

給①	町 道
	PP φ20 土被り H=0.9m

宅内As	宅内給水 アスファルト舗装
	PP φ20 土被り H=0.3m

宅内Co	宅内給水 コンクリート舗装
	PP φ20 土被り H=0.3m

宅内未	宅内給水 未舗装
	PP φ20 土被り H=0.3m

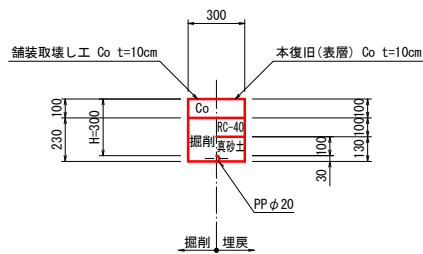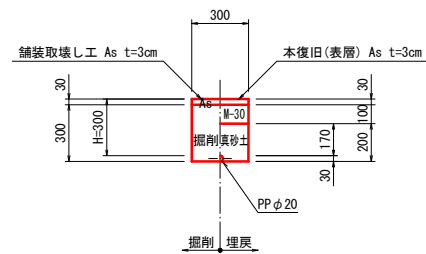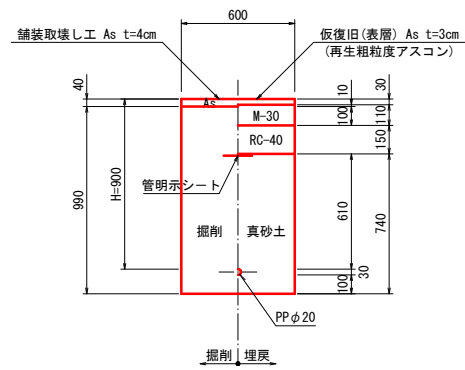

位 置	鳥取県 東伯郡 琴浦町
工 事 名	大字 上野地内
図 名	上水道配水管布設替工事 (上野地区R4-2工区)
単 位	M 縮 尺 図示
9 葉 中 ノ 6	
令和 4 年 度 施 行 琴 浦 町	

(本設)
給水材料集計表〔上野地区(2工区)〕

番号	名 称	メ-タ-径 (既設)	タイプ	ポ-リエレン管 (1種・軟質)	HPPE用 サドル分水栓				分止水栓用 Pワン継手		Pワンメ-タ-用 ソケット		ポ-ル式副栓付 伸縮メ-タ-止水栓	メ-タ-BOX (FRP製)		メ-タ-BOX (鋳鉄製)		H1VP		H1ユニオンアイドナット		H1エルボ		H1ソケット		土工				備 考		
						φ20	φ100 × φ20	φ75 × φ20	φ50 × φ20		φ20			φ20		φ20 × φ13		φ20用		φ20用		φ13		φ13		φ13		φ13			φ13	給①
																				φ13		φ13		φ13		φ13						
29		φ20	A		5.0	1				1		1																3.3		1.1		
30		φ20	A		5.5	1				1		1																3.3			1.6	
31		φ20	B		3.7	1				1		1		1			1		15.5		1		2		2		1.5		1.6	15.5		
32		φ20	B		5.5	1				1		1		1			1		7.0		1		1		2		3.3		8.6			
33		φ20	A		5.3	1				1		1															1.5		3.2			
34		φ20	A		5.0	1				1		1															3.3			1.1		
35		φ20	A		9.0	1				1		1															1.5		6.9			
36		φ20	A		11.4	1				1		1															3.3			7.5		
37		φ20	A		5.2	1				1		1															1.5		3.1			
38		φ20	A		5.0	1				1		1															3.3		1.1			
39		φ20	A		2.6		1			1		1															1.0		1.0			
40		φ20	A		11.9		1			1		1															3.3			8.0		
41		φ20	A		4.8		1			1		1															1.5		2.7			
42		φ20	A		8.1		1			1		1															1.5	6.0				
43		φ20	A		6.2		1			1		1															3.3		2.3			
44		φ20	A		8.3			1		1		1															3.3		4.4			
45		φ20	A		5.3			1		1		1															1.5		3.2			
46		φ20	A		7.3			1		1		1															0.5		6.2			
47		φ20	A		3.3			1		1		1															0.5		2.2			
小計					118.4	10	5	4		19		19		2			2		22.5		2		3		4	42.2	6.0	47.6	33.7			



注 記

- ※ 施工範囲内の量水器を再度確認のこと。
※ 引き込みの給水管布設部にも、埋設標識シートを敷設のこと。
※ 各宅内の既設給水管に接続する際、監督員と確認のうえ、現場の状況に応じて接続のこと。



位 置	鳥取県 東伯郡 琴浦町		
	大字 上野地内		
工 事 名	上水道配水管布設替工事 (上野地区R4-2工区)		
図 名	(本設) 給水材料集計表		
単 位	M	縮 尺	non
9 葉 中 ノ 7			
令和 4 年 度 施 行 琴 浦 町			



配管平面図（仮設）
S=1:500

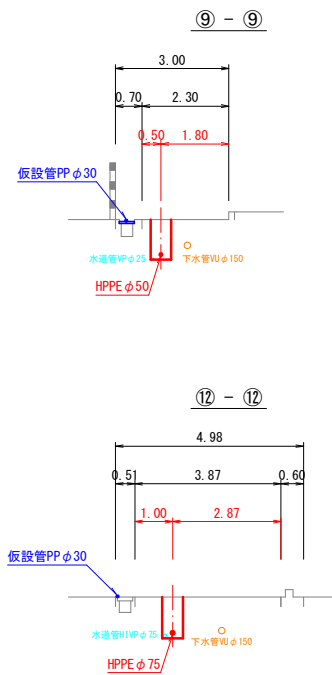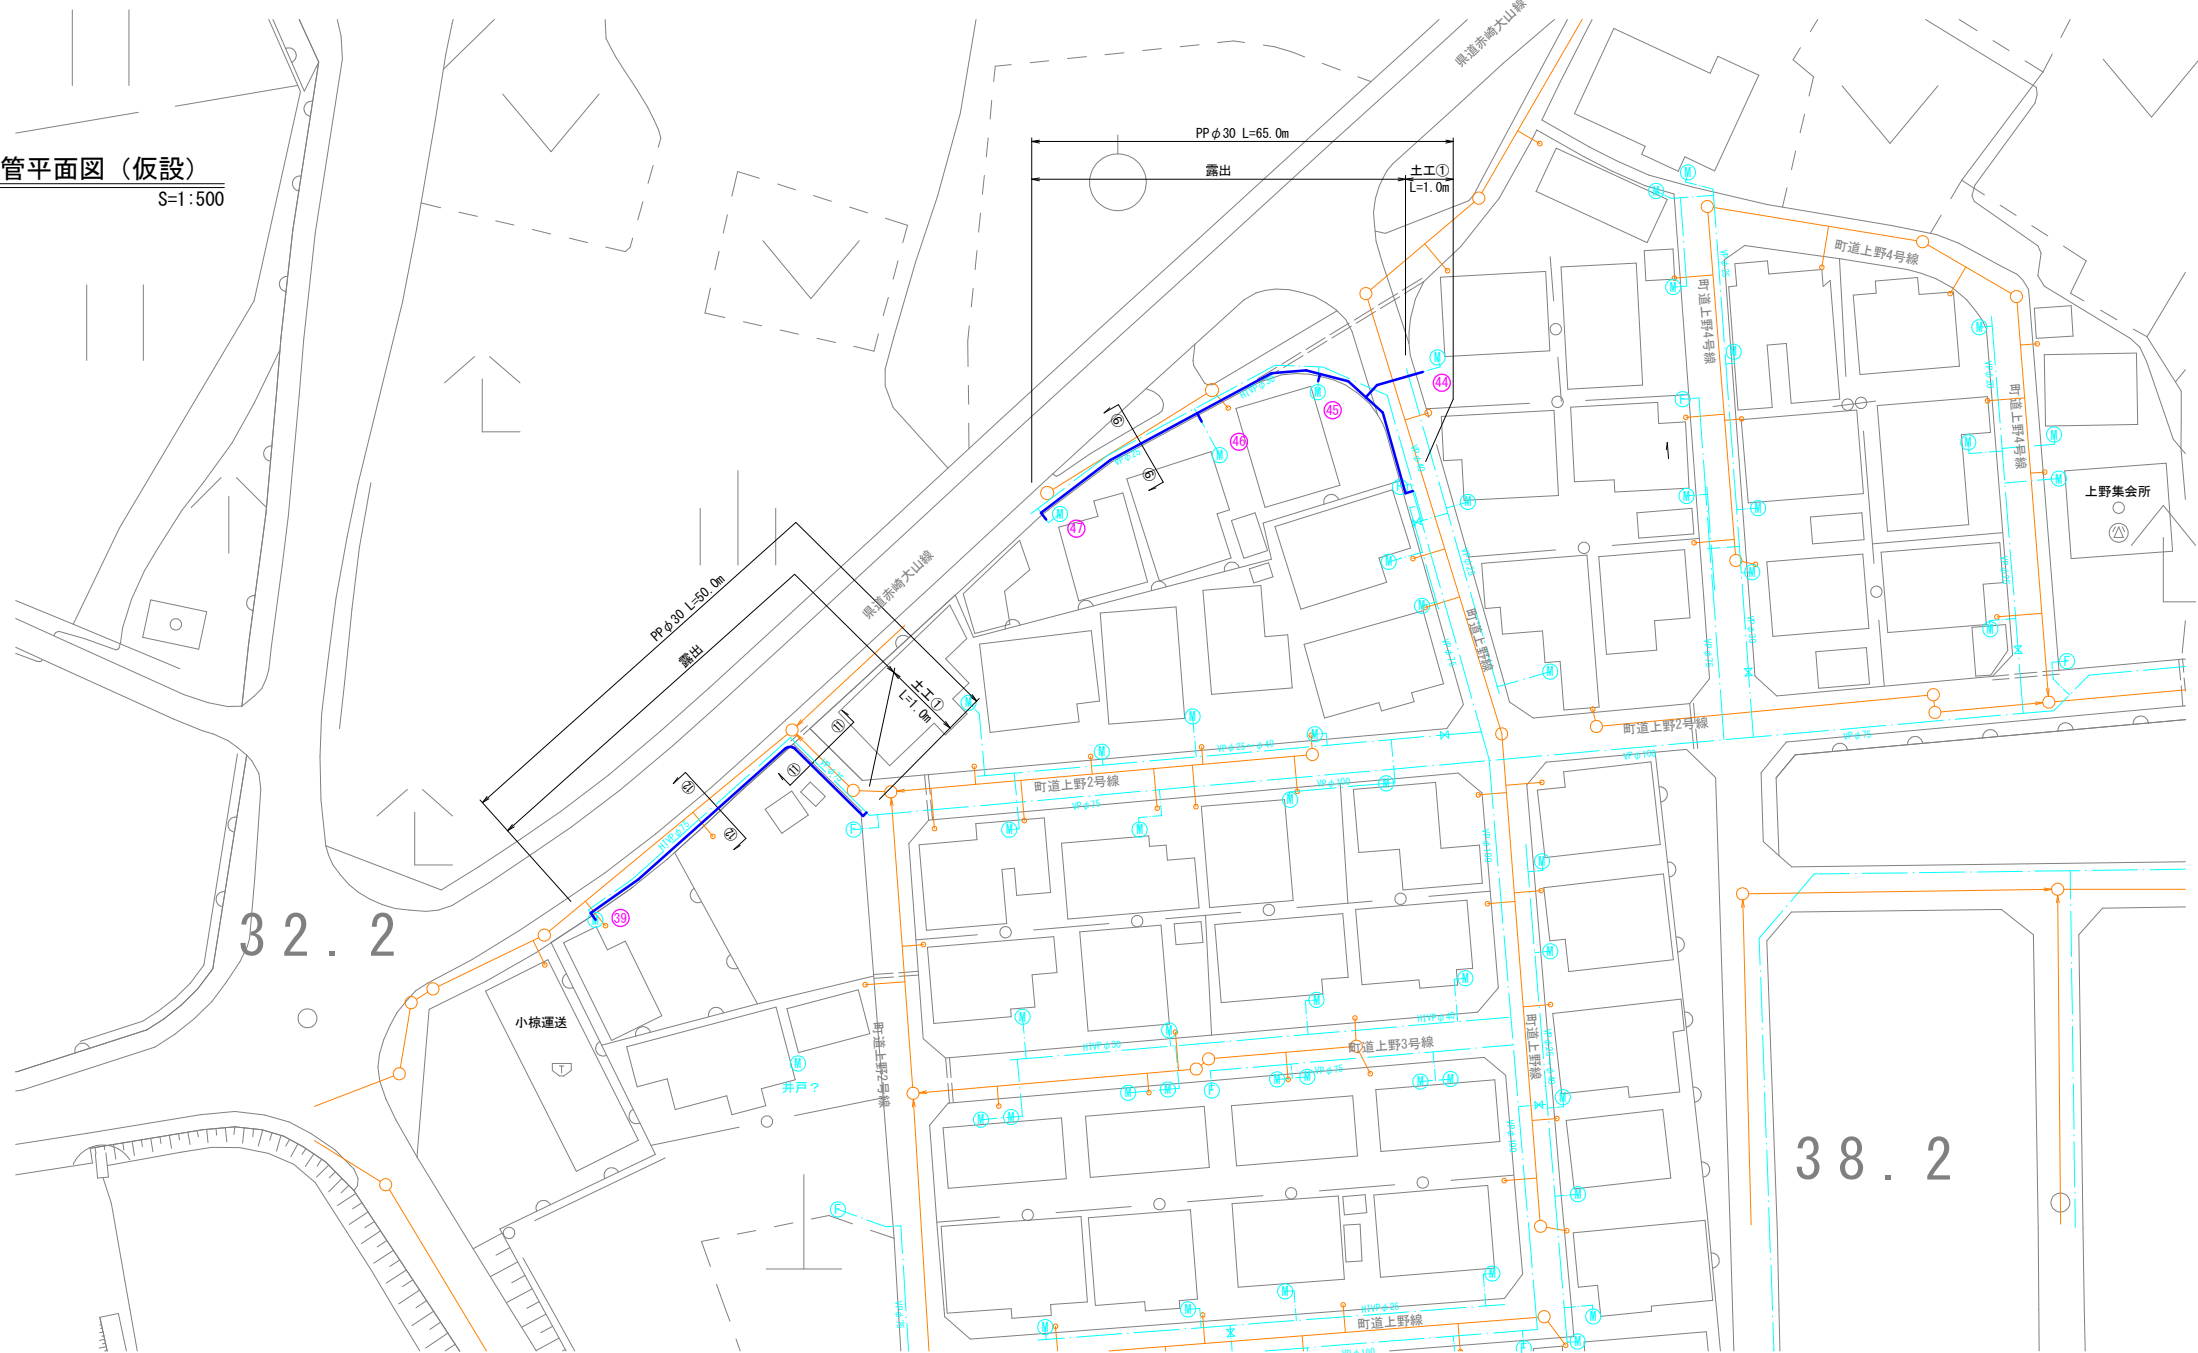

(仮設) 配管詳細図
S=NON

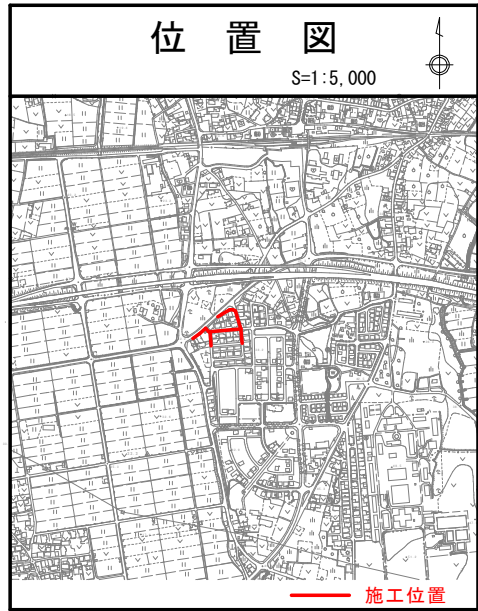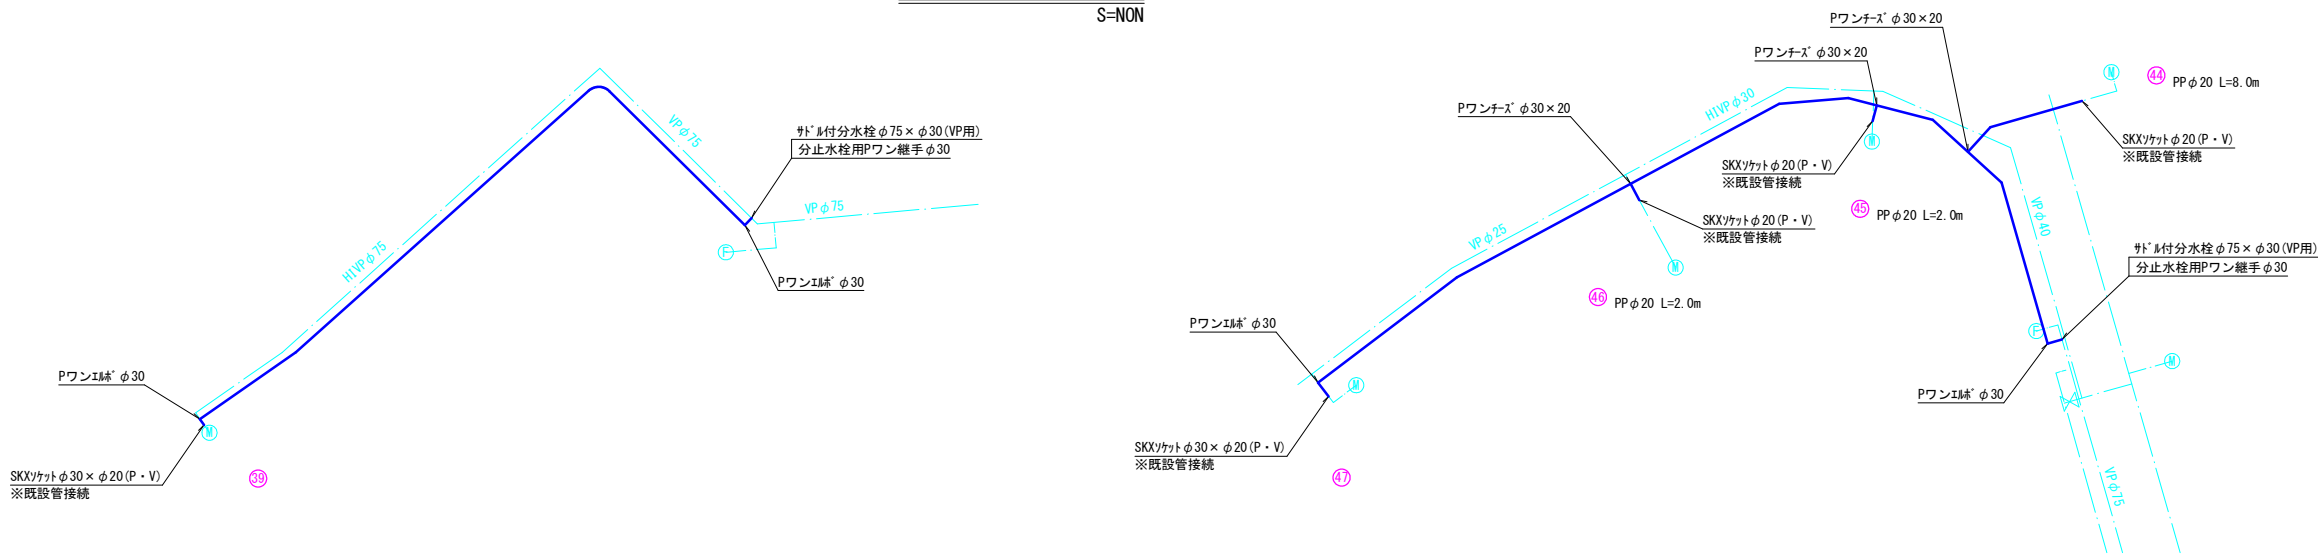

位 置	鳥取県 東伯郡 琴浦町		
工 事 名	大字 上野地内 上水道配水管布設替工事 (上野地区R4-2工区)		
図 名	(仮設) 配管平面図・詳細図		
単 位	M	縮 尺	non
9 葉 中 ノ 8			
令和 4 年 度 施 行 琴 浦 町			

(仮設)
給水材料集計表〔上野地区2工区〕

番号	名 称	メー径 (既設)	タイプ	ポリレン管 (1種・数量)		Pワンソケット		Pワンエルボ		Pワンチーズ		Pワンメーカー		Pワンめねじソケット		Pワンおねじソケット		ゲートバルブ		SKKソケット (PP×VP)		土工				備 考	
				φ20		φ20	φ30	φ20		φ30 × φ20		φ20		φ20		φ20		φ20	φ30 × φ20	φ20	町道As ①	町道As ②	宅内Co ③				
③⑨		φ20	B					1													1				0.5		
④④		φ20	B		8.0						1						2		1			1		7.0	1.0		
④⑤		φ20	B		2.0						1						2		1			1			0.5		
④⑥		φ20	B		2.0						1						2		1			1			0.5		
④⑦		φ20	B					1														1			0.5		
小計					12.0			2			3						6		3		2	3		7.0	3.0		

注 記

- ※ 施工範囲内の量水器を再度確認のこと。
※ 現場状況に応じ、監督員と協議のうえ、仮設給水配管を行うこと。




(仮設) 掘削標準断面図

S=1:20

①	(町道) アスファルト舗装
PP φ30以下 土被り H=1.2m (t=4, 10, 15)	

②	(町道) アスファルト舗装
PP φ20 土被り H=0.3m (t=4, 10, 15)	


③	宅内給水 コンクリート舗装
PP φ20 土被り H=0.3m	

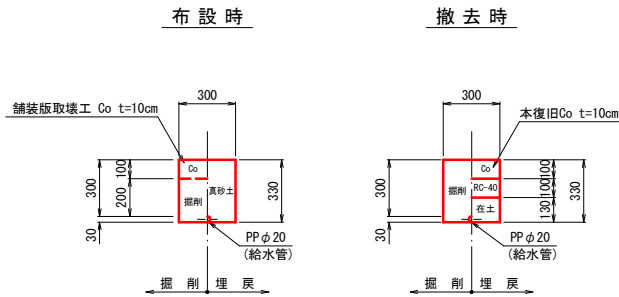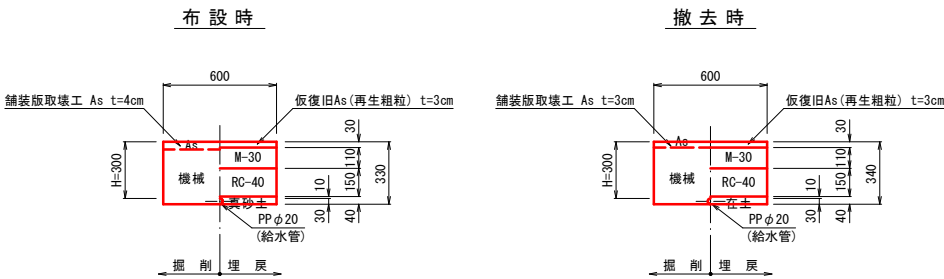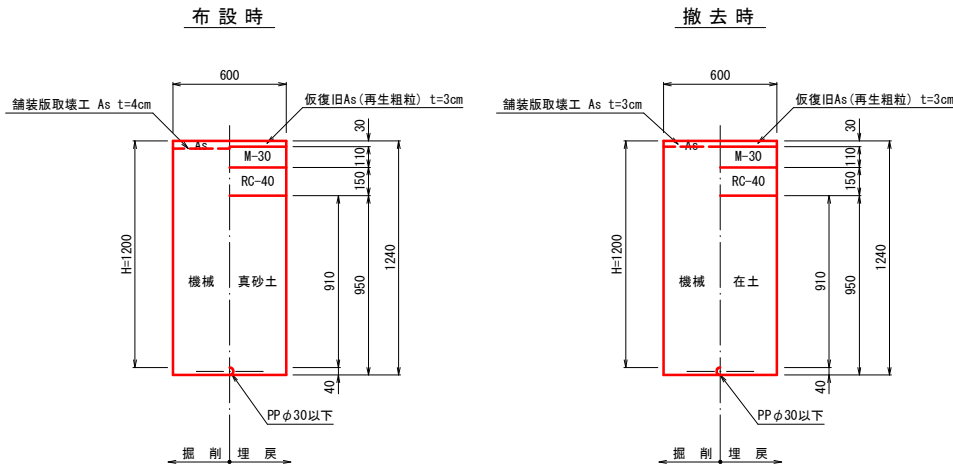


(仮設) 給水分岐標準図

※止水栓をはずして、メーに接続のこと。

Aタイプ

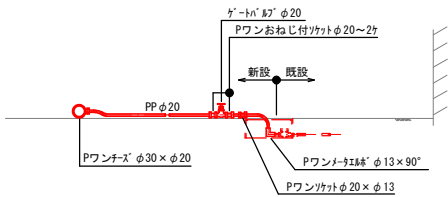

Bタイプ

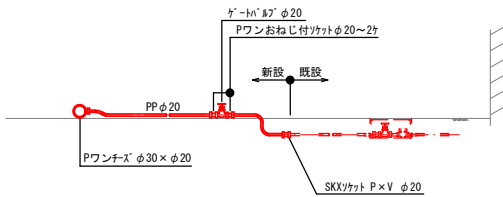

管固定工標準図



位 置	鳥取県 東伯郡 琴浦町
工 事 名	大字 上野地内 上水道配水管布設替工事 (上野地区R4-2工区)
図 名	(仮設) 給水材料集計表 給水分岐標準図・標準掘削断面図
単 位	M 縮 尺 図示
9 葉 中 ノ 9	
令和 4 年度 施 行 琴 浦 町	