

S=1 : 500



S=NON



S=1 : 100




- 管長尺の配管寸法は平面長を示し、☐ 書き寸法は管長を示す。
- 現場状況に応じ責任者の指示を仰ぎ、欠損を考慮する。
- 地下構造物、埋設物及び既設管には十分注意して施工のこと。
- ケンパシ跡取装置においては、ボリカルボン[®]被覆工を厳禁すること。
- 既設管の継ぎ目位置は不明なため、施工に際しては事前に位置を確認し、必要とあれば修正すること。
- 既設石綿管の撤去は「水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引き」を参考に、適切に石綿対策を実施すること。

位 置	鳥取県 東伯郡 琴浦町		
工 事 名	大字 松谷地内 上水道配水管布設替工事 (松谷地区R4-2工区)		
図 名	配管平面図(1/2)		
単 位	M	縮 尺	図示
5 葉 中 ノ 1			
令和 4 年度 施行 琴 浦 町			


配管平面図 (2工区2/2)

S=1:500

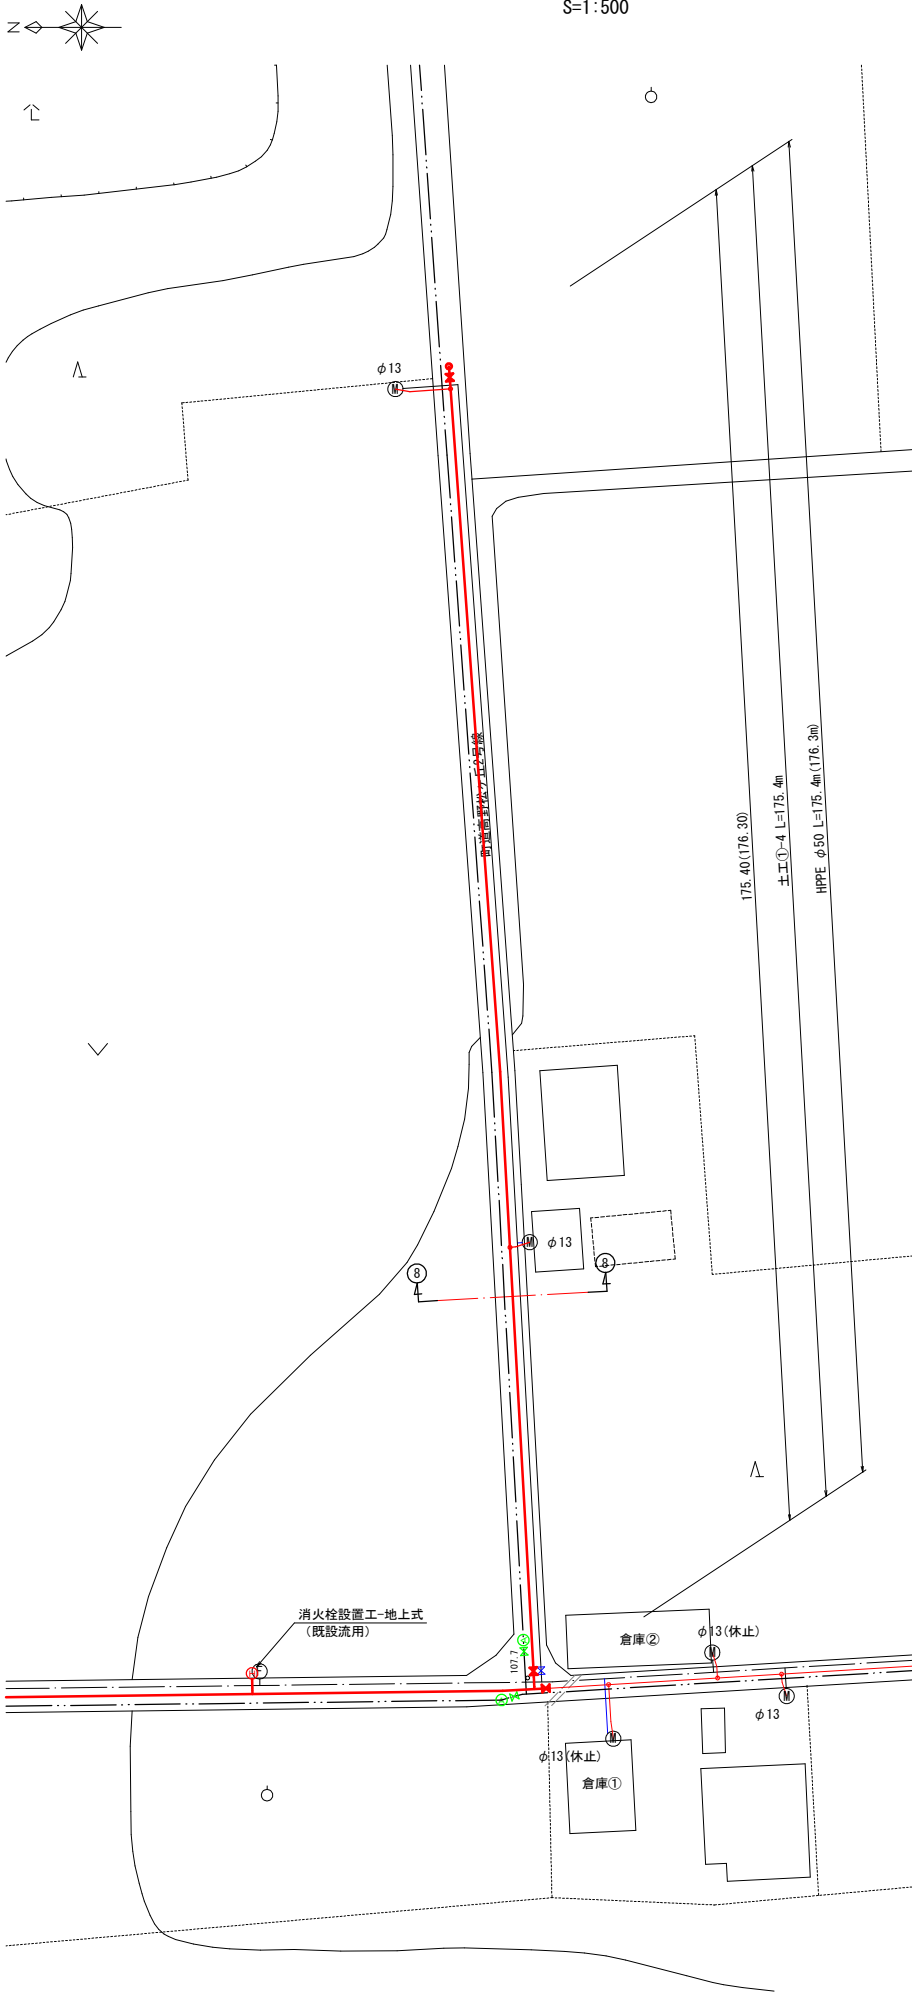


配管詳細図

S=NON

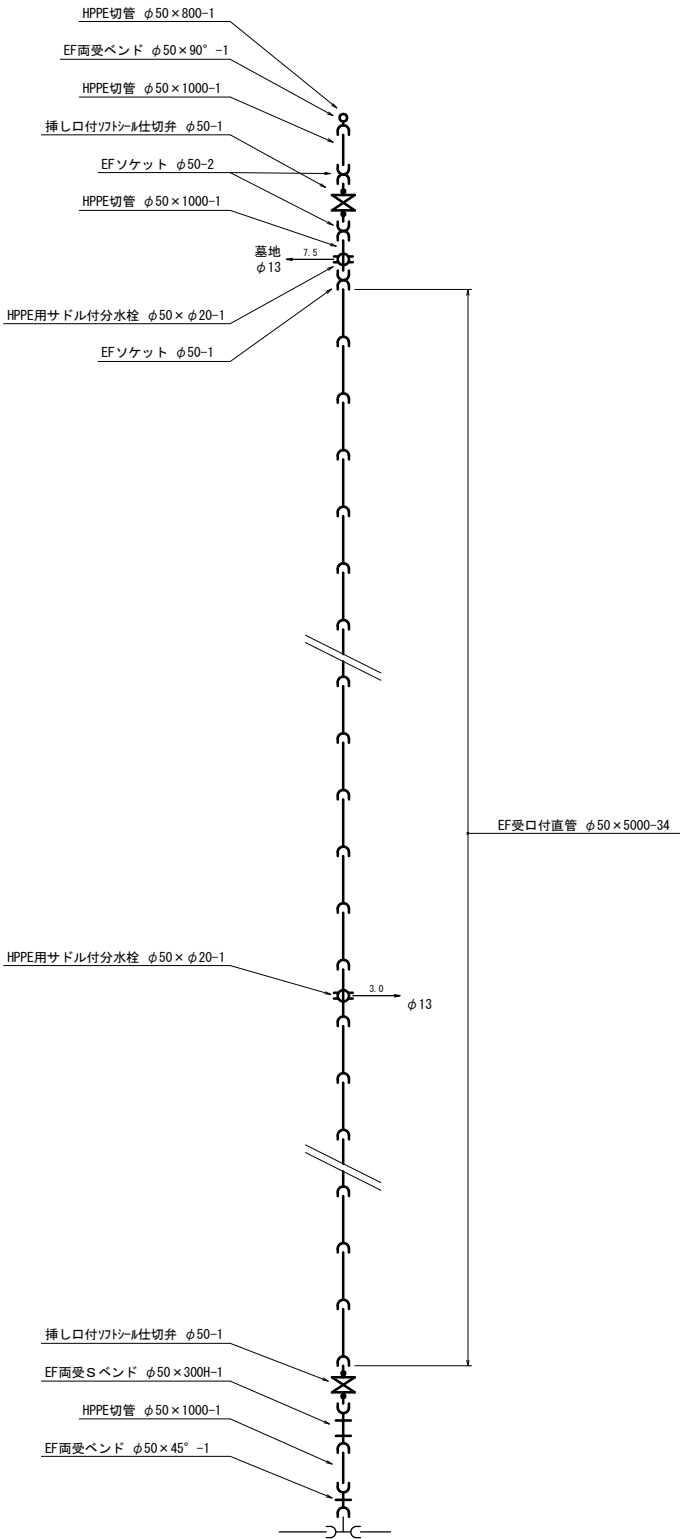

横断面図

S=1:100




注 記

- 管延長の配管寸法は平面長を示し、() 書き寸法は管実長を示す。
- 現場状況に応じ責任者の指示を仰ぎ、矢板を考慮する。
- 地下構造物、埋設物及び既設管には十分注意して施工のこと。
- 地下鉄管部においては、ボリドリルリープ 設置工を施すこと。
- 既設管の埋設位置は不明なため、施工前に試掘により位置を確認し、必要とあれば修正すること。
- 既設石綿管の撤去は「水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引き」を参考に、適切に石綿対策を実施すること。

位置図

S=1:10,000



位 置	鳥取県 東伯郡 琴浦町		
	大字 松谷地内		
工 事 名	上水道配水管布設替工事 (松谷地区R4-2工区)		
図 名	配管平面図 (2/2)		
単 位	M	縮 尺	図示
5 葉 中 ノ 2			
令和 4 年 度 施 行 琴 浦 町			

標準掘削断面図





S=1:20

①-1	町道高野松ヶ丘1号線、2号線
HPPE φ75 土被り H=1.2m	

①-2	町道高野松ヶ丘1号線、2号線
HPPE φ75 土被り H=0.9m	

①-3	町道高野松ヶ丘1号線、2号線
HPPE φ100 土被り H=0.9m	




①-4	町道高野松ヶ丘1号線、2号線
HPPE φ50 土被り H=0.9m	



②-1	町道別所宮木線
HPPE・HIVP φ50 土被り H=0.9m	

②-2	町道別所宮木線
HPPE・HIVP φ40以下 土被り H=0.9m	

③	道路区域外
HIVP φ40 土被り H=0.4~0.9m	




位 置	鳥取県 東伯郡 琴浦町		
工 事 名	大字 松谷地内 上水道配水管布設替工事 (松谷地区R4-2工区)		
図 名	標準掘削断面図		
単 位	M	縮 尺	図示
5 葉 中 ノ 3			
令和 4 年 度 施 行 琴 浦 町			


給水分岐標準図

S=1:20

Aタイプ（既設接続）




Bタイプ（量水器移設）

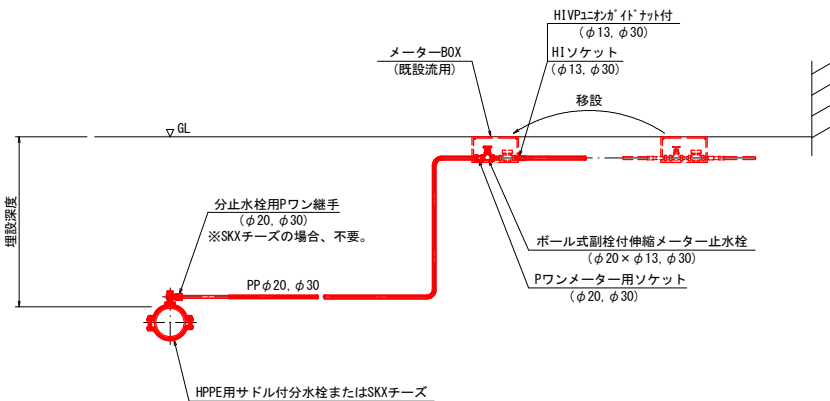


標準掘削断面図

S=1:20


給①	町道高野松ヶ丘1号線、2号線 PP φ40以下 土被り H=0.9m
----	---------------------------------------




給②	町道別所宮木線 PP φ40以下 土被り H=0.9m
----	--------------------------------




宅内As	宅内給水 アスファルト舗装 PP φ30以下 土被り H=0.3m
------	--------------------------------------



宅内Co	宅内給水 コンクリート舗装 PP φ30以下 土被り H=0.3m
------	--------------------------------------



宅内未	宅内給水 未舗装 PP φ30以下 土被り H=0.3m
-----	---------------------------------



給水材料集計表 [松谷地区(2工区)]

番号	名 称	メ-タ-径 (既設)	タイ	PP		HPPE用 サドル分水栓		SKXチ-ーズ HPPE×PP		分止水栓用 Pワン継手	Pワンメ-タ-用 ソケッ		ホ-ル式副栓付 伸縮メ-タ-止水栓		メ-タ-BOX (FRP製)		メ-タ-BOX (鋼鉄製)		HIVP		HIユニ-ンガ-イドナッ		HIエルボ		HIソケッ		土工					備 考	
				φ30	φ20	φ100 × φ20	φ50 × φ20	φ50 × φ30	φ40 × φ20			φ20	φ30	φ20	φ30	φ20 × φ13		φ20用	φ30用	φ20用	φ30	φ13	φ30	φ13	φ30	φ13	φ30	φ13	給①	給②	宅内As		宅内Co
③		φ13	A		4.0	1					1		1															2.0				2.0	
④		φ13	A		3.0		1				1		1															2.0				1.0	
⑤	墓地	φ13	A		7.5		1				1		1															2.5				5.0	
合計					14.5	1	2				3		3															6.5				8.0	

注 記

- ※ 施工範囲内の量水器を再度確認のこと。
- ※ 引き込みの給水管布設部にも、埋設標識シートを敷設のこと。
- ※ 各宅内の既設給水管に接続する際、監督員と確認のうえ、現場の状況に応じて接続のこと。

位 置	鳥取県 東伯郡 琴浦町		
工 事 名	大字 松谷地内 上水道配水管布設替工事 (松谷地区R4-2工区)		
図 名	給水分岐標準図		
単 位	M	縮 尺	図示
5 葉 中 ノ 5			
令和 4 年度 施 行 琴 浦 町			