

数量計算書

本設配水管

配水管 数量計算書

松谷地区（R4-2工区）

工種	名 称	形状寸法	単位	数量	摘 要
<材料>	EF受口付直管	φ 100×5.0m	本	47	=40+7
	〃	φ 50×5.0m	本	34	
	EF7°レソソントゝ直管	φ 100×5.0m	本	2	切管調書参照
	〃	φ 75×5.0m	本	1	切管調書参照
	〃	φ 50×5.0m	本	1	切管調書参照
	EFソケット	φ 100	個	1	
	〃	φ 75	個	1	
	〃	φ 50	個	3	
	EFチーズ	φ 100×φ 75	個	1	
	〃	φ 100×φ 50	個	1	
	EF両受ベンド	φ 50×90°	個	1	
	〃	φ 50×45°	個	1	
	EF両受Sベンド	φ 50×300H	個	1	
	メカ形消火栓用受台	HPPE用 φ 75×90°	個	1	
	両フランジ短管	φ 75×300L	個	1	
	〃	φ 75×500L	個	1	
	ソフトシール仕切弁	HPPE挿し口付 φ 100	基	1	
	〃	HPPE挿し口付 φ 50	基	2	
	フランジ接合材	φ 75 ボルト・ナット・パッキン	組	3	
	仕切弁ボックス	φ 50～100 H=0.9m用	組	3	
	埋設標識シート（エコ）	シングル 幅150mm	m	421.2	=243.0+2.8+175.4
	管明示テープ（エコ）	HPPE φ 100 幅50mm	m	243.0	=203.61+37.43+1.93
	〃	HPPE φ 75 幅50mm	m	2.9	=2.9
	〃	HPPE φ 50以下 幅50mm	m	176.3	=176.3

工種	名 称	形状寸法	単位	数量	摘 要
<労務>	ポリエチレン管据付工	融着接合(EF接合) φ 100	m	243.0	
	〃	融着接合(EF接合) φ 75	m	2.9	
	〃	融着接合(EF接合) φ 50以下	m	176.3	
	ポリエチレン管継手工	融着接合(EF接合:2口) φ 100	箇所	3	
	〃	融着接合(EF接合:2口) φ 75	箇所	1	
	〃	融着接合(EF接合:2口) φ 50以下	箇所	3	
	〃	融着接合(EF接合:1口) φ 100	箇所	47	
	〃	融着接合(EF接合:1口) φ 75	箇所	1	
	〃	融着接合(EF接合:1口) φ 50以下	箇所	7	
	フランジ継手工	φ 75	口	3	
	仕切弁設置工	φ 100	基	1	
	〃	φ 50	基	2	
	消火栓設置工 (既設流用)	地上式単口	基	1	
	消火栓用コンクリート		箇所	1	Co (0.5×0.5-π/4×0.093 ²)×0.10=0.024m ³ 型枠 0.50×0.10×4=0.20m ²
	仕切弁室設置工	円形1号 H=0.9m用	組	3	
	ポリエチレン管切断工	φ 100	口	3	
	〃	φ 75	口	1	
	〃	φ 50以下	口	4	
	管明示シート工	シングル 幅150mm	m	421.2	
	管明示テープ取付工	ポリエチレン管 φ 100	m	243.0	
	〃	ポリエチレン管 φ 75	m	2.9	
	〃	ポリエチレン管 φ 50以下	m	176.3	
	交通整理員		人		
<土工>	土工①-2	町道高野松ヶ丘1号線、2号線 HPPE φ 75 H=0.9m	m	2.8	=2.8
	土工①-3	町道高野松ヶ丘1号線、2号線 HPPE φ 100 H=0.9m	m	243.0	=243.0
	土工①-4	町道高野松ヶ丘1号線、2号線 HPPE φ 50 H=0.9m	m	175.4	=175.4

切管調書

HPPE : EF7° レンズェント 直管 φ 100×5.0m

本数	切 管				残管	切断箇所(口)		
								切断のみ
1	2.30	1.00			1.70			2
2	3.40				1.60			1
計	5.70	1.00			3.30			3
		配水管			合計	2本		
		切断工						3口

切管調書

HPPE : EF7° レンセント® 直管 φ75×5.0m

本数	切 管				残管	切断箇所(口)		
								切断のみ
1	1.80				3.20			1
計	1.80				3.20			1
		配水管			合計	1本		
		切断工						1口

切管調書


HPPE : EF7° レンセント® 直管 φ 50×5.0m

本数	切 管				残管	切断箇所(口)		
								切断のみ
1	1.00	1.00	1.00	0.80	1.20			4
計	1.00	1.00	1.00	0.80	1.20			4
		配水管			合計	1本		
		切断工						4口

土工①-2 数量計算書

算出根拠図

①-2	町道高野松ヶ丘1号線、2号線
	HPPEφ75 土被り H=0.9m

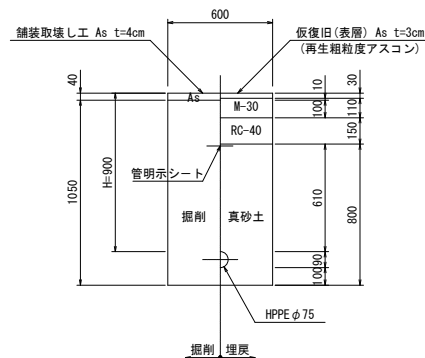


1m 当り

[illegible]

土工①-3 数量計算書

算出根拠図

①-3	町道高野松ヶ丘1号線、2号線
	HPPEφ100 土被り H=0.9m

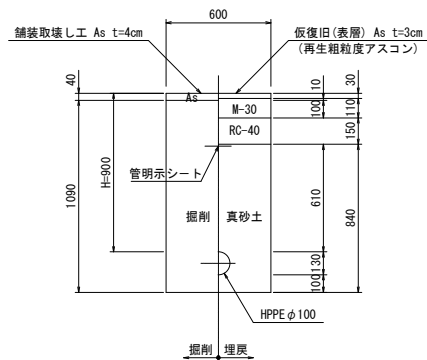


1m 当り

[illegible]

土工①-4 数量計算書

算出根拠図

①-4	町道高野松ヶ丘1号線、2号線
	HPPEφ50 土被り H=0.9m

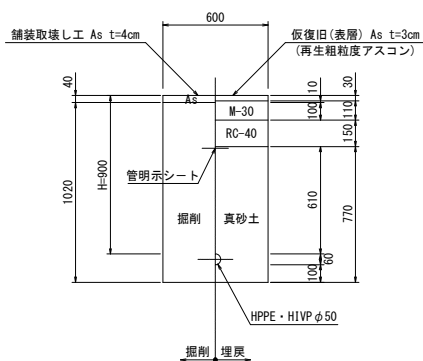

1m 当り

[illegible]

本設給水管

給水管 数量計算書

松谷地区 (R4-2工区)

給水戸数3戸


[illegible]

[illegible]

土工給① 数量計算書

算出根拠図

給①	町道高野松ヶ丘1号線、2号線
	PPφ40以下 土被り H=0.9m

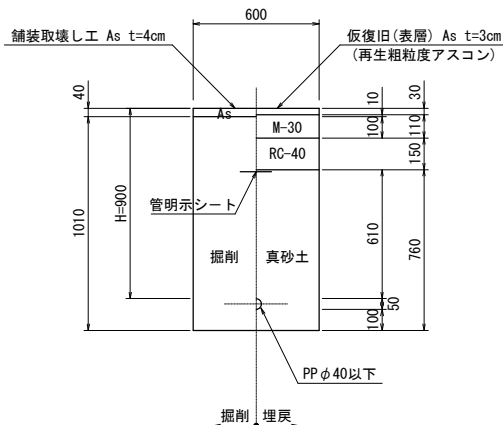


1m 当り

[illegible]

土工宅内未 数量計算書

算出根拠図

宅内未	宅内給水 未舗装
	PPφ30以下 土被り H=0.3m

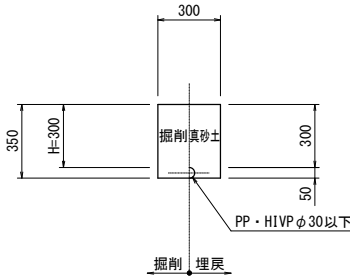

1m 当り

[illegible]