




(本設) 配管平面図  
S=1:500

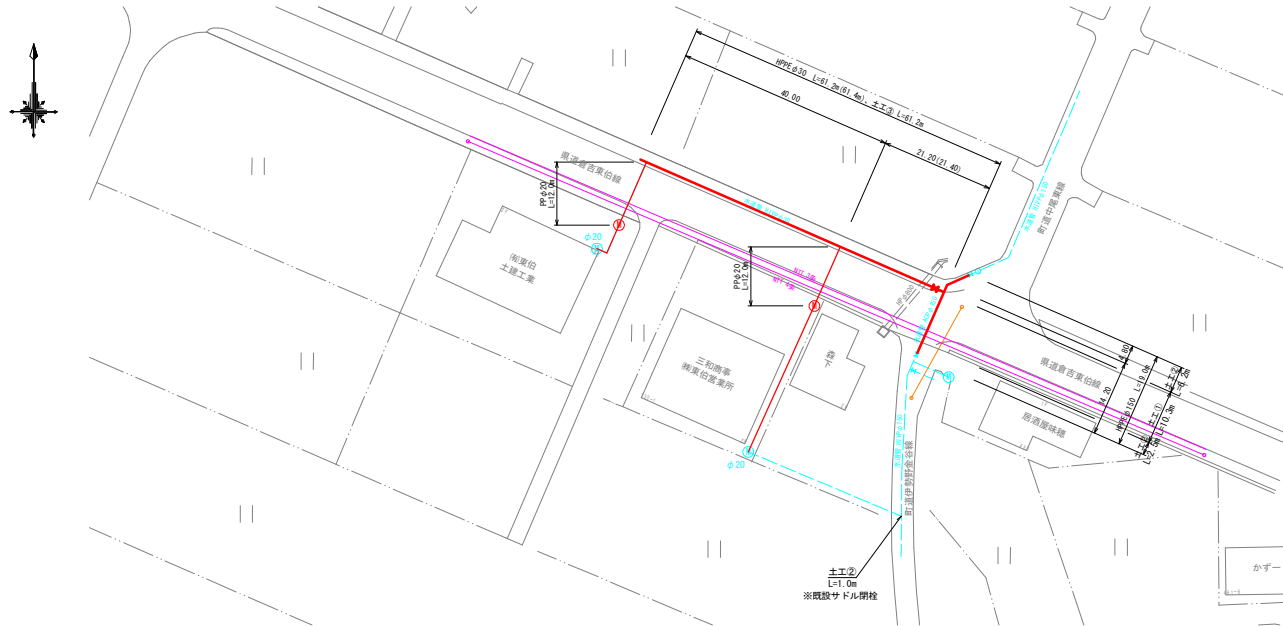


横断面図  
S=1:100

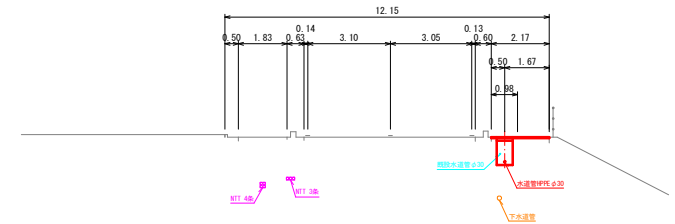


(本設) 配管詳細図  
S=1:non

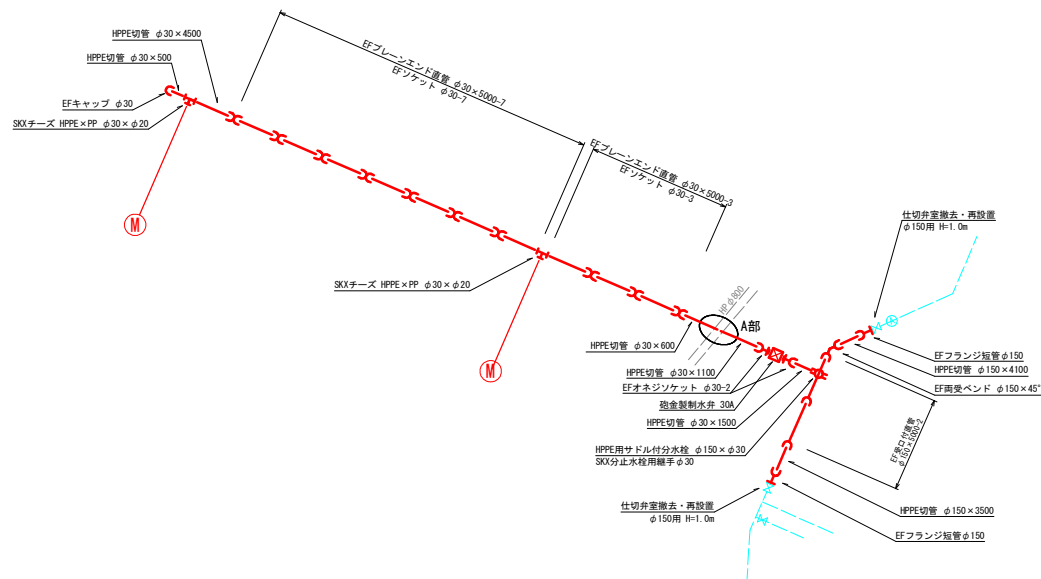

A詳細図  
S=NON

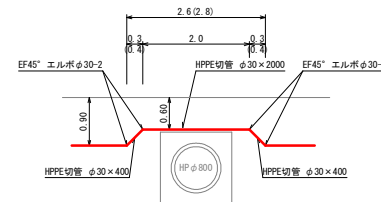

位置図  
S=1:5,000

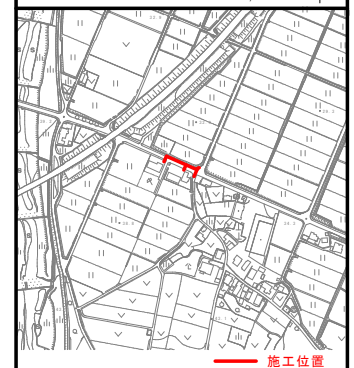


注 記

- 管延長の配管寸法は平面長を示し、( ) 書き寸法は管実長を示す。
- 現場状況に同じ責任者の指示を仰ぎ、矢印を考慮する。
- 地下埋設物、埋設物及び既設管には十分注意して施工のこと。
- 既設管の埋設位置は不明なため、施工前には試験により位置を確認し、必要とあれば修正すること。
- 既設石継ぎ管の撤去は「水道用石継ぎ管の撤去作業等における石継ぎ管の手引き」を参考に、適切に石継ぎ管を撤去すること。

位 置	鳥取県 東伯郡 琴浦町
工 事 名	大字 中尾地内 上水道配水管布設替工事 (伊勢野地区R5-1工区)
図 名	(本設) 配管平面図、横断面図
単 位	M 縮 尺 図 示
	5 葉 中 ノ 1
	令和 5 年 度 施 行 琴 浦 町

(本設)標準掘削断面図

S=1:20


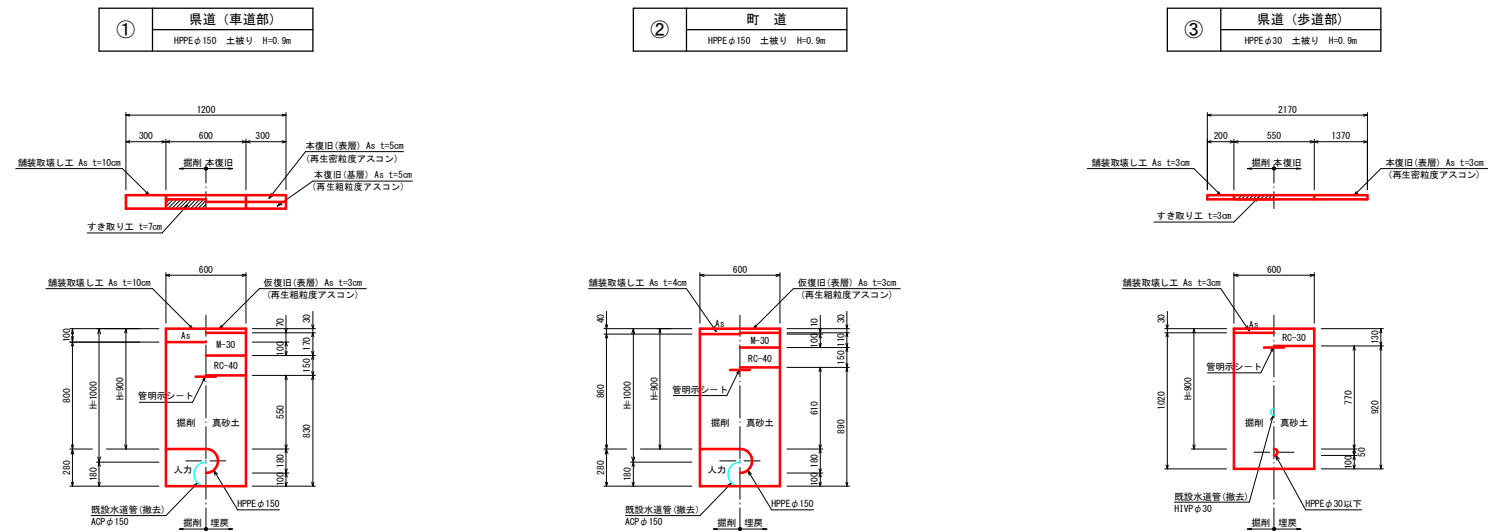


仕切弁ボックス標準図 (参考)

S=1:10

止水栓 (φ40mm以下) H=0.9m用

仕切弁 (φ150mm) H=1.0m用

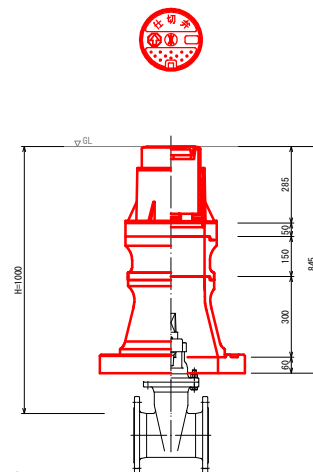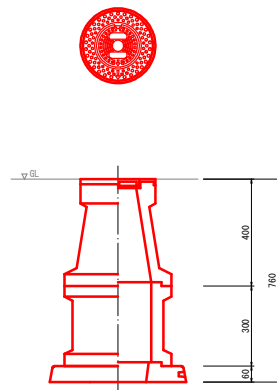


※ 使用材料・ギヤ高さ等については、監督員と協議のこと。

位 置	鳥取県 東伯郡 琴浦町
大字 中尾地内	
工 事 名	上水道配水管布設替工事 (伊勢野地区R5-1工区)
図 名	標準掘削断面図・参考図
単 位	M・mm 縮 尺 図 示
5 葉 中 ノ 2	
令和 5 年 度 施 行 琴 浦 町	


# 給水分岐標準図

S=1:20



## Aタイプ（既設接続）

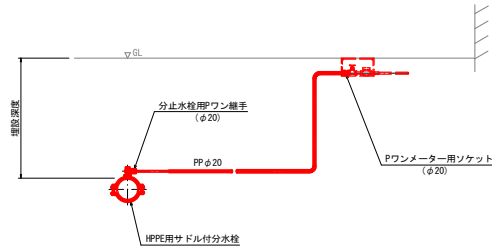



## Bタイプ（量水器移設）

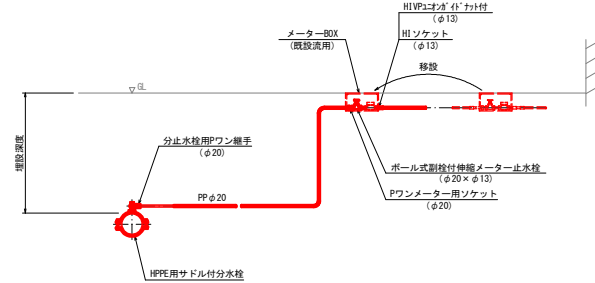


給①	県道(車道部)
PP φ20	土盛り H=0.9m

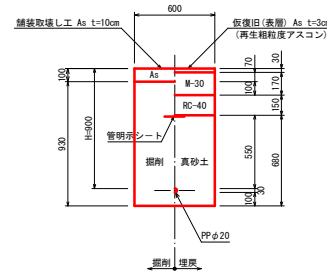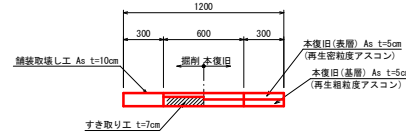


給②	県道(歩道部)
PP φ20	土盛り H=0.9m

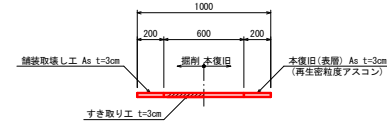


宅内As	宅内給水 アスファルト舗装
PP φ20	土盛り H=0.3m

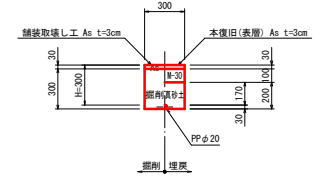

宅内Co	宅内給水 コンクリート舗装
PP φ20	土盛り H=0.3m

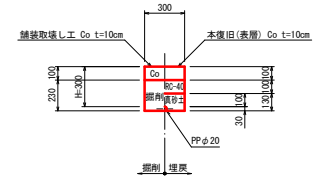

宅内未	宅内給水 未舗装
PP φ20	土盛り H=0.3m



## 給水材料集計表〔中尾地区〕

番号	名 称	メータ種 (既設)	タイプ	PP		HPPE用 サドル分水栓	SKXチーブ HPPE×PP	分止水栓用 Pワン継手	Pワンメーター用 ソケット	8"φ式副栓付 伸縮メータ止水栓	メーターBOX (FRP製)	メーターBOX (鉄板製)	HI VP		HI12インチφ イデナ付		HIエルボ		HI ソケット		土工				備 考
				φ30	φ20	φ100 × φ20	φ50 × φ20	φ50 × φ30	φ30 × φ20	φ20	φ30	φ20	φ30	φ20	φ30用	φ20用	φ30	φ20	φ30	φ20	φ30	φ20	給①	給②	
①	三和商事	φ20	B		12.0		1	1	1	1		1		30.0					6	7.0	3.3	11.5		19.5	
②	東伯土建	φ20	B		12.0		1	1	1	1		1		8.0		1		1	2	7.0	3.3	9.0			
合計					24.0		2	2	2	2		2		38.0		2		1	8	14.0	6.6	20.5		19.5	

## 注 記

- ※ 施工範囲内の量水器を再度確認のこと。
- ※ 引き込みの給水管布設部にも、埋設保護シートを敷設のこと。
- ※ 各宅内の既設給水管に接続する際、監督員と確認のうえ、現場の状況に応じて接続のこと。

# 標準掘削断面図


S=1:20

位 置	鳥取県 東伯郡 琴浦町
大字 中尾地内	
工 事 名	上水道配水管布設替工事 (伊勢野地区R5-1工区)
図 名	給水材料集計表・標準図
単 位	M 縮 尺 図示
5 葉 中 ノ 3	
令和 5 年 度 施 行 琴 浦 町	




(仮設) 標準掘削断面図  
S=1:20

①	町 道
レンタル管150A 土被り H=1.0m	

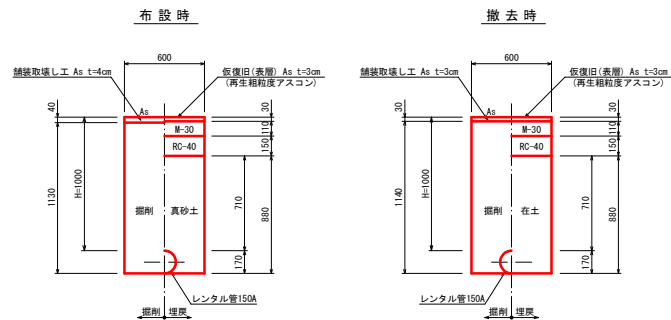


②	宅内 アスファルト舗装
PPφ30 土被り H=1.0m	

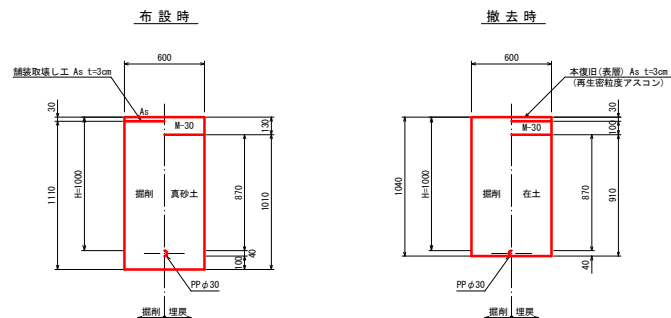


不連続分岐工構造図(参考図)  
S=1:10

平面図

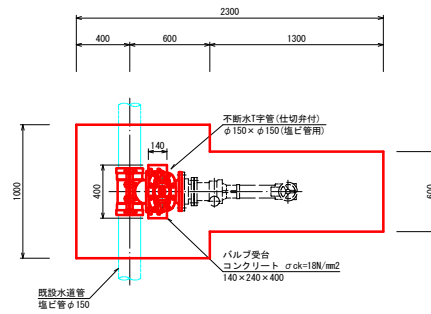


側面図

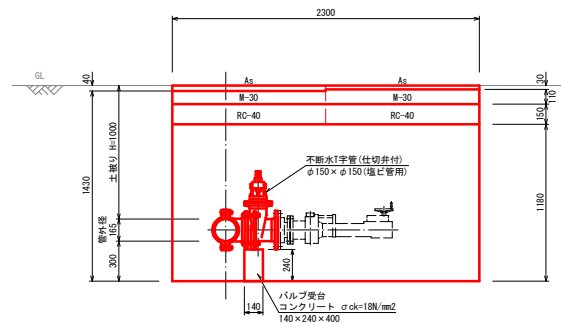

仕切弁室標準図(参考)  
S=1:10

仕切弁(φ150mm) H=1.0m用

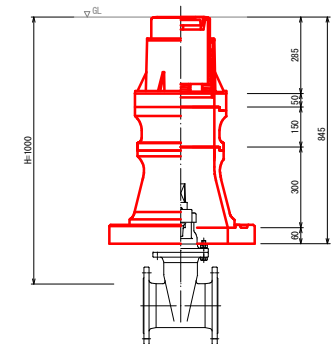

注 記

※ 使用材料・形状高さ等については、監督員と協議のこと。

位 置	鳥取県 東伯郡 琴浦町
工 事 名	大字 中尾地内 上水道配水管布設替工事 (伊勢野地区B5-1工区)
図 名	(仮設) 標準掘削断面図 不連続分岐工構造図・参考図
単 位	M・mm 縮 尺 1:20
5 葉 中 ノ 5	
令和 5 年 度 施 行 琴 浦 町	