



配管平面図（本設）  
S=1:500

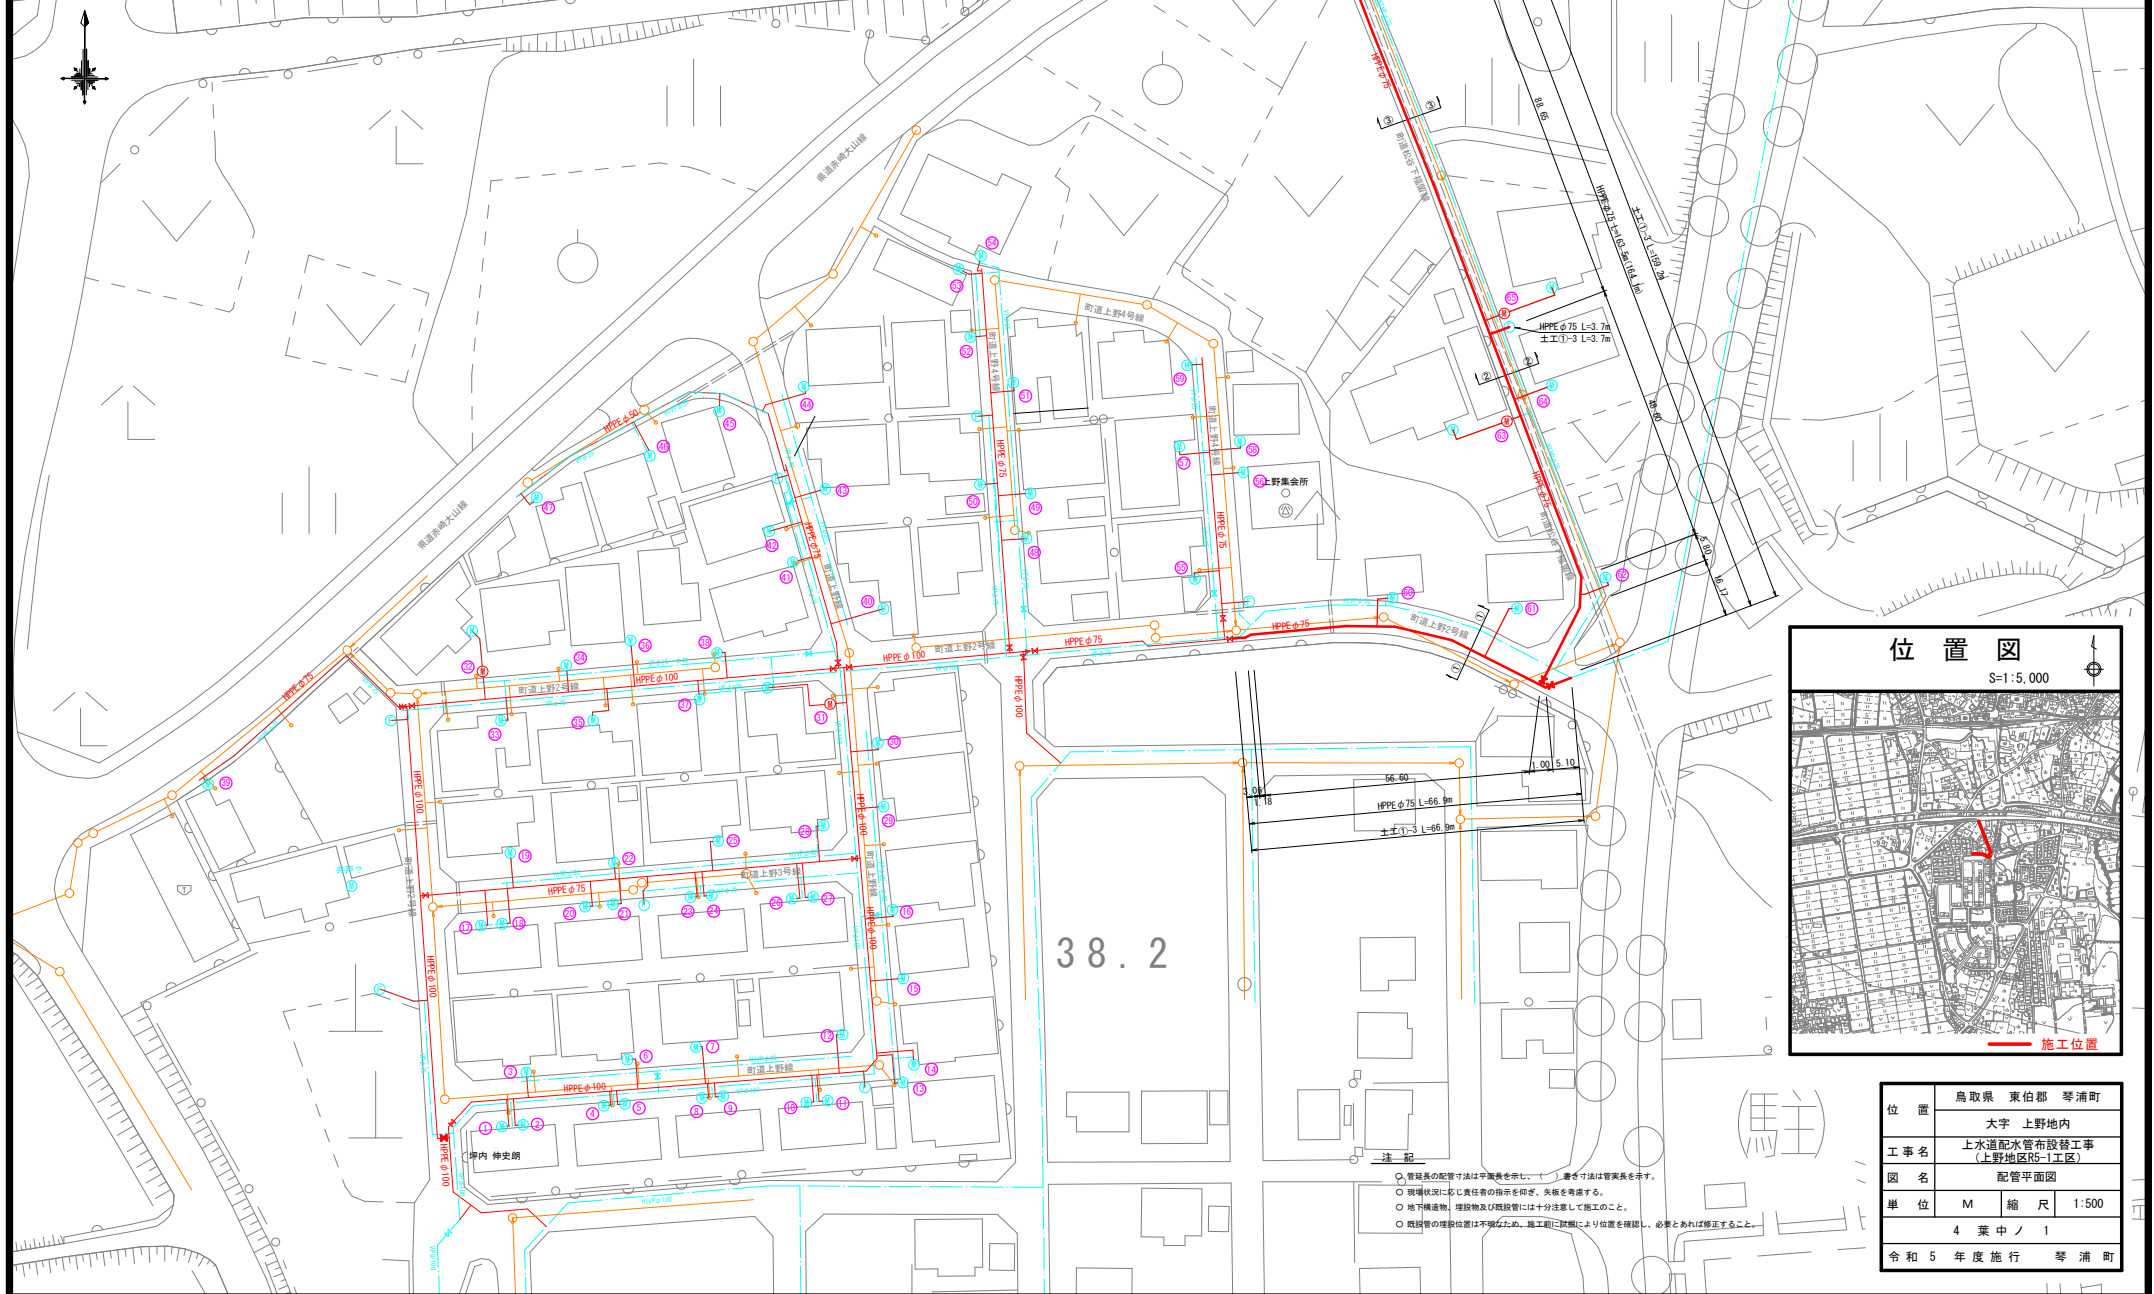

位置図  
S=1:5,000






位置	鳥取県 東伯郡 琴浦町
	大字 上野地内
工事名	上水道配水管布設工事 (上野地区R5-1工区)
図名	配管平面図
単位	M 縮尺 1:500
	4 葉中ノ 1
令和 5 年度施行	琴浦町

- 注 記
- 管延長の配管寸法は平測量を示し、( ) 裏寸法は管実長を示す。
  - 現場状況に比し責任者の指図を仰ぎ、矢印を考慮する。
  - 地下構造物、埋設物及び既設管には十分注意して施工のこと。
  - 既設管の埋設位置は不明なため、施工前に地籍により位置を確認し、必要とあれば修正すること。

S=non



S=1 : 100




位 置	鳥取県 東伯郡 琴浦町		
	大字 上野地内		
工 事 名	上水道配水管布設替工事 (上野地区R5-1工区)		
図 名	配管詳細図、横断面図		
単 位	M、mm	縮 尺	図示
4 葉 中 ノ 2			
令和 5 年度 施 行 琴 浦 町			


(本設) 掘削標準断面図

S=1:20


①-1	町 道
HPPE φ100 土被り H=0.9m	




①-2	町 道
HPPE φ100 土被り H=1.2m	




①-3	町 道
HPPE φ75 土被り H=0.9m	




①-4	町 道
HPPE φ75 土被り H=1.65m	




①-5	町 道
HPPE φ50 土被り H=0.9m	



②-1	県道・町道 (歩道部)
HPPE φ75 土被り H=0.9m	




②-2	県道 (歩道部)
HPPE φ50 土被り H=0.9m	



仕切弁ボックス標準図 (参考)

S=1:10


仕切弁 (φ50~100mm) H=0.9m用



消火栓設置工標準図 (参考)

S=1:10

地上式消火栓 (既設流用)



位 置	鳥取県 東伯郡 琴浦町
工 事 名	大字 上野地内 上水道配水管布設替工事 (上野地区R5-1工区)
図 名	標準掘削断面図・参考図
単 位	M・mm 縮 尺 図示
4 葉 中 ノ 3	
令和 5 年 度 施 行 琴 浦 町	

※ 使用材料・おのり高さ等については、監督員と協議のこと。

S=1:20

メーター=BOX  
(既設活用)

止水栓用PPワン継手  
(φ20)

PP φ20

PP用サドル付分水栓

HI VPA=ボイラ付付  
(φ13)

HI ソケット  
(φ13)

移設

ボール式割付け替換メーター止水栓  
(φ20×φ13)

P波メーター用ソケット  
(φ20)

増設管径


(本設)  
給水材料集計表〔上野地区(R5-1工区)〕

番号	名 称	メータ底 (既設)	タイプ	φ125シ管 (1継・軟質)		HPPE用 サドル分水栓		分止水栓用 Pワン継手		Pワンメーター用 ソケット		φ14式副栓付 伸縮メータ止水栓		メーターBOX (FRP製)		メーターBOX (鋼鉄製)		HVP		H130ワグ イデハット		H1エルボ		H2ソケット		土工				備 考
					φ20	φ100 × φ20	φ75 × φ20	φ50 × φ20		φ20		φ20		φ20 × φ13		φ20用		φ20用		φ13		φ13		φ13		φ13		給①	宅内As	
②		φ20	A		7.3		1		1		1																4.2		2.5	
⑦		φ20	A		13.3		1		1		1																4.2			8.5
⑧		φ20	A		4.9		1		1		1																2.9			1.4
⑩		φ20	B		2.0		1		1		1		1			1		11.0		1		1		2	0.6		12.4			
⑬		φ20	A		10.1		1		1		1																2.9			6.6
⑮		φ20	B		4.9		1		1		1		1			1		11.8		1		1		2	2.9		13.2			
合計					42.5		6		6		6		2		2		2		22.8		2		2		4	17.7		28.1	16.5	


※ 施工範囲内の量水器を再度確認のこと。  
 ※ 引き込みの給水管布設部にも、埋設標識シートを敷設のこと。  
 ※ 各宅内の既設給水管に接続する際、監督員と確認のうえ、現場の状況に応じて接続のこと。

S=1:20


給①	町 道
	PPφ20 土被り H=0.9m




宅内As	宅内給水 アスファルト舗装
	PPφ20 土被り H=0.3m



宅内C0	宅内給水 コンクリート舗装
	PPφ20 土被り H=0.3m



宅内未	宅内給水 未舗装
	PPφ20 土流り H=0.3m



位 置	鳥 取 県 東 伯 郡 琴 浦 町		
工 事 名	大字 上野地内		
図 名	上水道配水管布設替工事 (上野地区R5-1工区)		
図 名	給水分岐標準図、標準掘削断面図 給水材料量計表		
単 位	M・mm	縮 尺	図 示
4 葉 中 / 4			
令和 5 年度 施行 琴 浦 町			